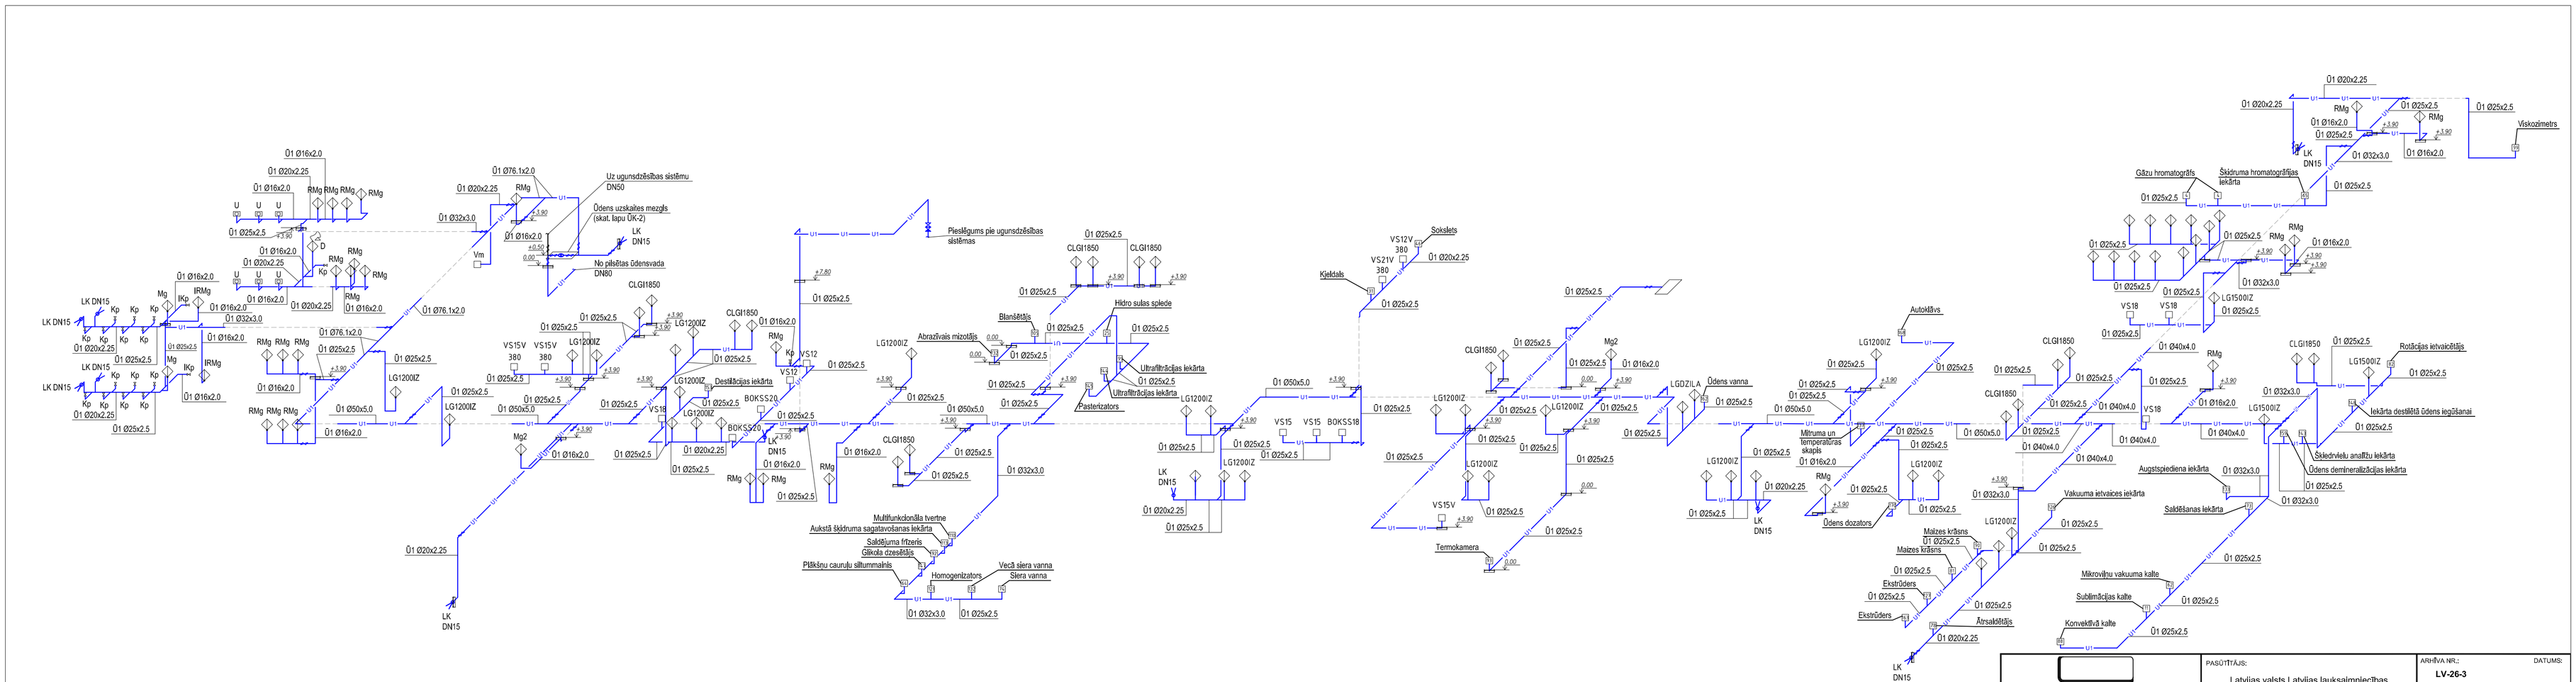

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:	
U1	Aukstā ūdens cauruļvads
	Lodveida krāns
LK	Laistīšanās krāns
	Ūdens mērītājs

Piezīmes:
1. Aukstā un karstā ūdens pievadcauruļvadu diametri sanitāri-tehniskām ierīcēm:
   - podam, izlietnei, urināļam Ø16x2.0;
   - dušai Ø20x2.25.
2. Cauruļvadiem, kuri šķērso ugunsdrošības nodalījumu norobežojošās konstrukcijas, jāparedz ugunsaizsardzība, nodrošinot par vienu pakāpi zemāku ugunsizturību, nekā tā noteikta šķērsojošām konstrukcijām.
3. Aukstā ūdens uzskaites mezglu skatīt lapā ŪK-2.

Ernestīnes iela 24-4, Rīga LV-1046
Reģ.Nr. LV 40003673904
Tālr.: +371 7201880; 7201882
Fakss: +371 7201881
info@bpv.lv

PASŪTĪTĀJS:
Latvijas valsts Latvijas lauksaimniecības Universitāte,
nod.maks.kods 90000041898
Lielā iela 2, Jelgava

ARHĪVA NR.: LV-26-3
DATUMS:
PASŪTĪJUMS: LV-26
ŪK

OBJEKTS:
LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultāte, jaunbūve
Rīgas iela 22, Jelgava

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums
Daļas.vadīt.	I.Ruža		02.06.2014
Izstrādāja	I.Ruža		02.06.2014

STADIJA	LAPA	LAPAS
TP	ŪK-9	12

LAPAS NOSAUKUMS:
AUKSTĀ ŪDENS APGĀDES SISTĒMAS AKSONOMETRISKĀ SHĒMA.

MĒROGS: 1:150