# 1. STĀVA PLĀNS

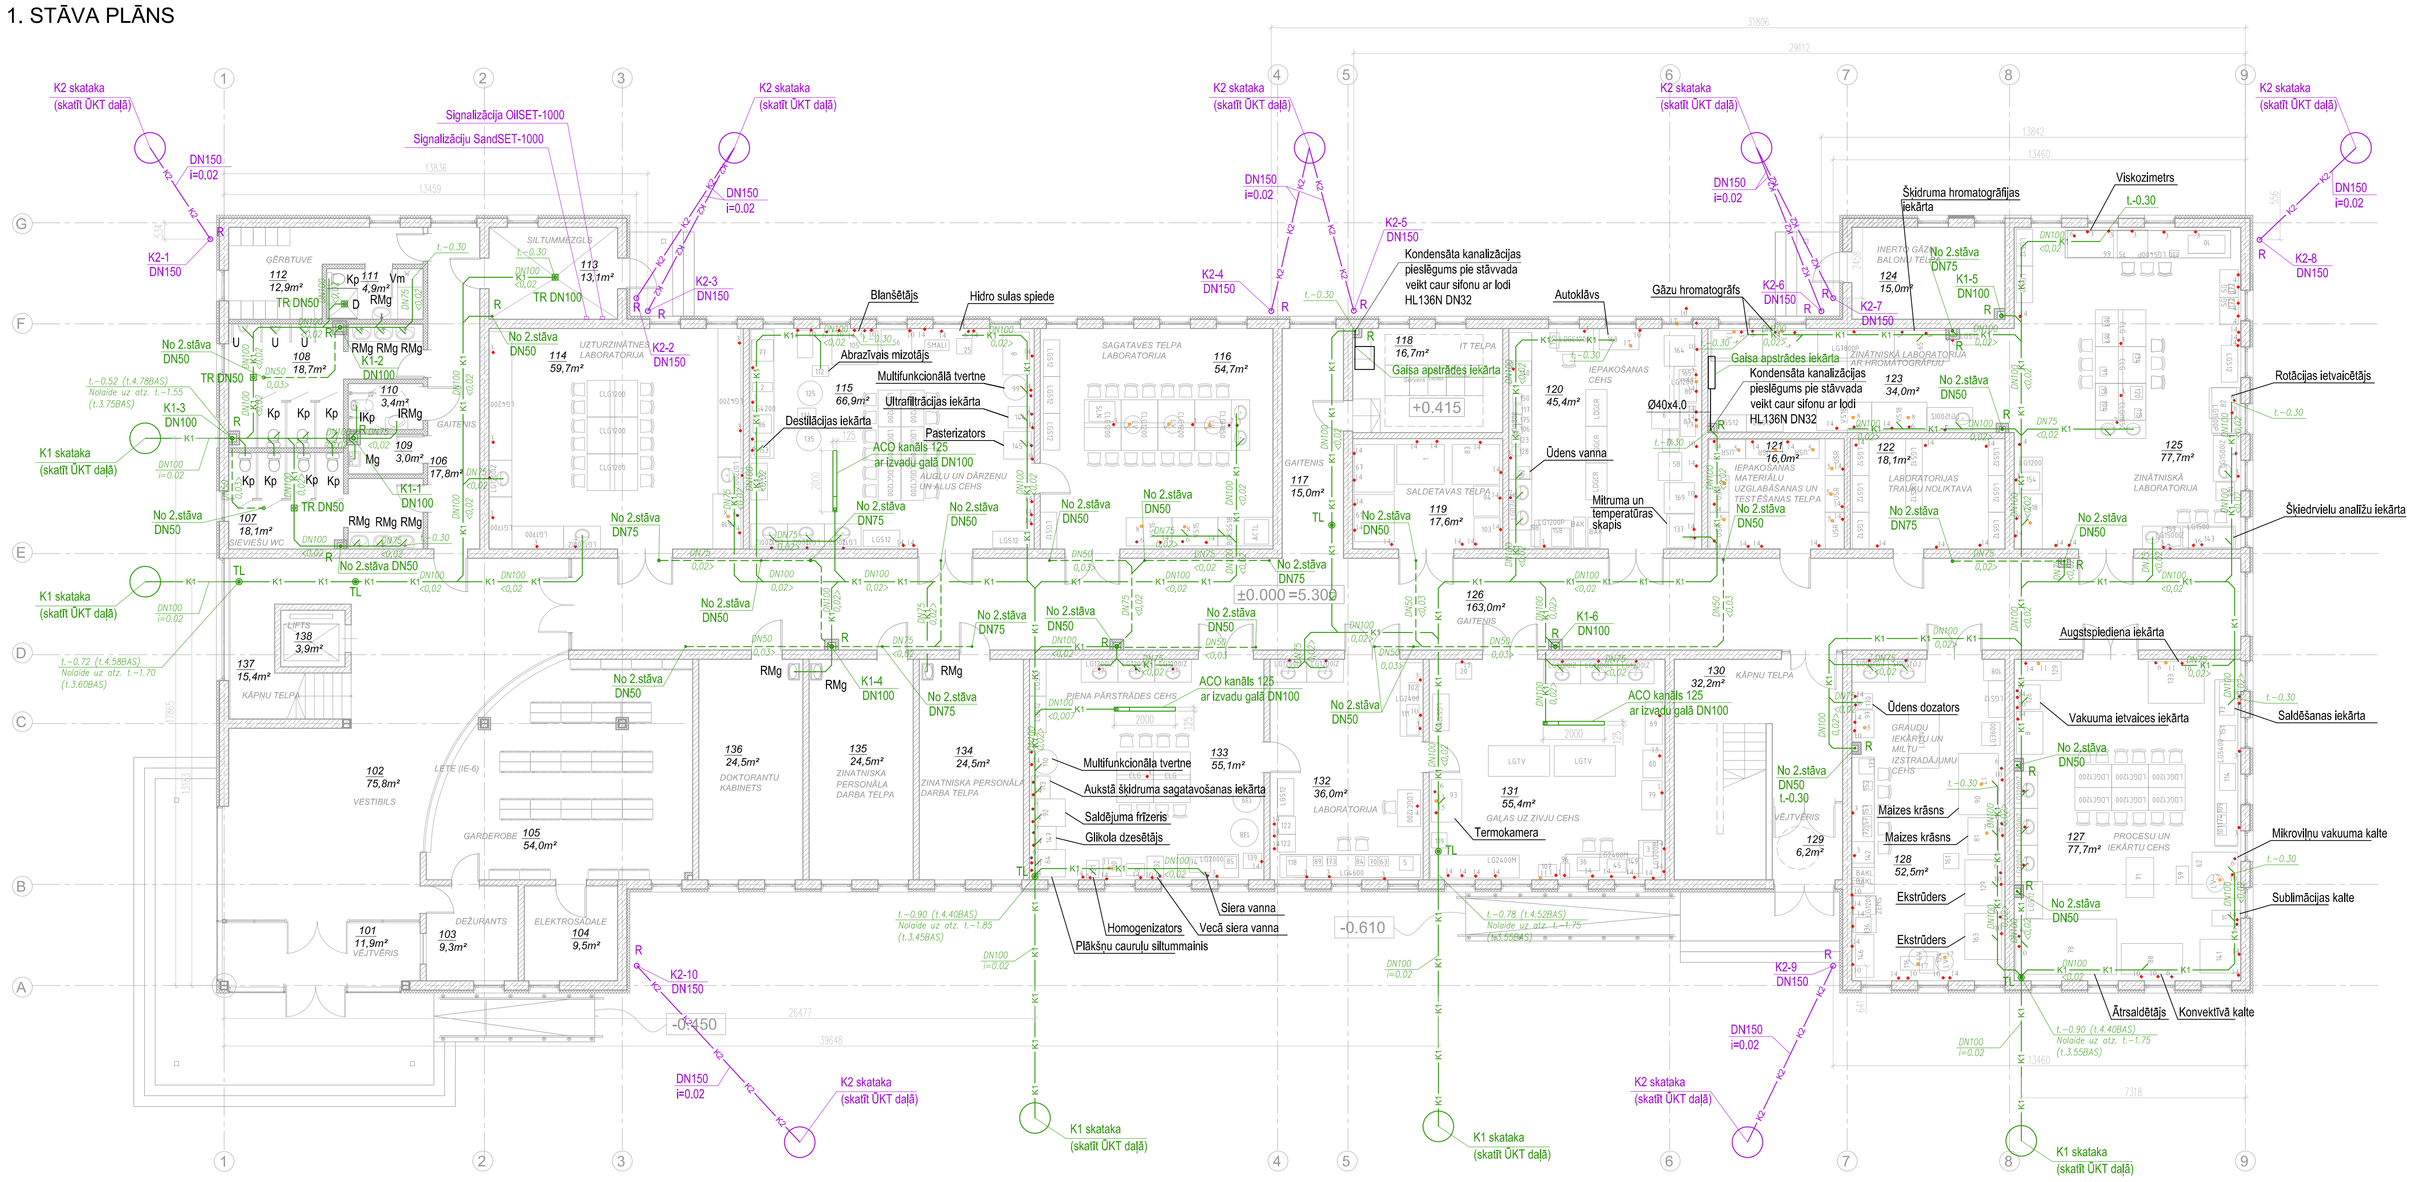


| PIENEMTIE APZĪMĒJUMI: | |
|---|---|
| K1 | Sadzīves kanalizācijas caurulvads |
| | Kanalizācijas caurulvads griestu zonā |
| K2 | Lietus kanalizācijas caurulvads |
| KK | Kondensāta kanalizācijas caurulvads |
| K1-1 | Sadzīves kanalizācijas stāvvads |
| K2-1 | Lietus kanalizācijas stāvvads |
| TR | Traps |
| TL | Tīrīšanas lūka |
| R | Revīzija |
| Kp | Klozetpods |
| RMg | Rokas mazgātne |
| Mg | Nerūsējošā tērauda izlietne dzīlā |
| Mg2 | Nerūsējošā tērauda izlietne |
| IKp | Klozetpods invalīdiem |
| IRMg | Rokas mazgātne invalīdiem |
| U | Urinālš |
| D | Duša |

## 1.STĀVA TELPU EKSPLIKĀCIJA

| TELPAS Nr. | NOSAUKUMS | PLATĪBA m² |
|---|---|---|
| 101 | VĒJTVĒRIS | 11,9 |
| 102 | VESTIBILS | 75,8 |
| 103 | DEŽURANTA TELPA | 9,3 |
| 104 | ELEKTROSADĀLES TELPA | 9,5 |
| 105 | GARDEROBE | 54,0 |
| 106 | GAITENIS | 17,8 |
| 107 | SIEVIEŠU WC | 18,1 |
| 108 | VĪRIEŠU WC | 18,7 |
| 109 | APKOPĒJAS TELPA | 3,0 |
| 110 | INVALĪDU WC | 3,4 |
| 111 | PERSONĀLA DUŠAS TELPA | 4,9 |
| 112 | PERSONĀLA GERBTUVE | 12,9 |
| 113 | SILTUMMEZGLS | 13,1 |
| 114 | UZTURZINĀTNES LABORATORIJA | 59,7 |
| 115 | AUGLU UN DĀRZEŅU UN ALUS CEHS | 66,9 |
| 116 | SAGATAVES TELPA LABORATORIJA | 54,7 |
| 117 | GAITENIS | 15,0 |
| 118 | TELEKOMUNIKĀCIJU TELPA | 16,7 |
| 119 | SALDETAVAS TELPA | 17,6 |
| 120 | IEPAKOŠANAS CEHS | 45,4 |
| 121 | IEPAKOŠANAS MATERIĀLU UZGLABĀŠANAS UN TESTĒŠANAS TELPA | 16,0 |
| 122 | LABORATORIJAS TRAUKU NOLIKTAVA | 18,1 |
| 123 | ZINĀTNISKĀ LABORATORIJA AR HROMATOGRĀFIJU | 34,0 |
| 124 | INERTO GĀZU BALONU TELPA | 15,0 |
| 125 | ZINĀTNISKĀ LABORATORIJA | 77,7 |
| 126 | GAITENIS | 163,0 |
| 127 | PROCESU UN IEKĀRTU CEHS | 77,7 |
| 128 | GRAUDU IEKĀRTU UN MILTU IZSTRADĀJUMU CEHS | 52,5 |
| 129 | VĒJTVĒRIS | 6,2 |
| 130 | KĀPNU TELPA | 32,2 |
| 131 | GALAS UZ ZIVJU CEHS | 55,4 |
| 132 | LABORATORIJA | 36,0 |
| 133 | PIENA PĀRSTRĀDES CEHS | 55,1 |
| 134 | ZINATNISKA PERSONĀLA DARBA TELPA | 24,5 |
| 135 | ZINATNISKA PERSONĀLA DARBA TELPA | 24,5 |
| 136 | DOKTORANTU KABINETS | 24,5 |
| 137 | KĀPNU TELPA | 15,4 |
| 138 | LIFTS | 3,9 |
| | KOPĀ: | 1260,2 |

Piezīmes:
1. Kanalizācijas novadcaurules diametrs no sanitāri- tehniskām ierīcēm:
   - podam DN100, izbūves slīpums i=0.02;
   - izlietnei, dušai, urinālam DN50, izbūves slīpums i=0.03.
2. Kanalizācijas mājsiātālo cauruļvadu izbūves slīpums DN100mm i=0.02, DN75mm i=0.02.
3. Apvienotajam horizontāli novietotajam vēdināšanas cauruļvadam slīpums i=0.01.
4. Kondensāta kanalizācijas cauruļvada izbūves slīpums i=0.005.
5. Cauruļvadiem, kuri šķērso ugunsdrošības nodalījumu norobežojošās konstrukcijas, jāparedz ugunsaizsardzība, nodrošinot par vienu pakāpi zemāku ugunsizturību, nekā tā noteikta šķērsojošām konstrukcijām.
6. Kanalizācijas sistēmas pagriezienus un pieslēgumus veikt ne vairāk kā 45° lenķī.
7. Revīzijas un noslēgtapas tīrīšanai paredzēt ne retāk, ka norādīts plānos un shēmās.
8. Sanitāri tehnisko ierīču izbūves augstumiem jāatbilst LBN 221-98 12.pielikumam.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Līvin V<br>Emesfrīnes iela 24-4, Rīga LV-1046<br>Reģ.Nr. LV 40003673904<br>Tālr.: +371 72015880; 72018882<br>Fakss: +371 72015881<br>info@lipv.lv | | | | PASŪTĪTĀJS:<br>Latvijas valsts Latvijas lauksaimniecības Universitāte,<br>nod.maks.kods 90000041898<br>Lielā iela 2., Jelgava | | ARHĪVA NR.: LV-26-3 | DATUMS: |
| | | | | | | PASŪTĪJUMS: LV-26 | ŪK |
| Amats | Uzvārds | Paraksts | Datums | OBJEKTS: LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultāte, jaunbūve Rīgas iela 22, Jelgavā | | STADIJA | LAPA | LAPAS |
| | | | | | | TP | ŪK-3 | 12 |
| Īpašs vadīt. | I.Ruža | | 02.06.2014 | LAPAS NOSAUKUMS: 1. STĀVA PLĀNS. KANALIZĀCIJA. | | MĒROGS: 1:100 | | |
| Izstrādāja | I.Ruža | | 02.06.2014 | | | | | |

A2

# 2. STĀVA PLĀNS

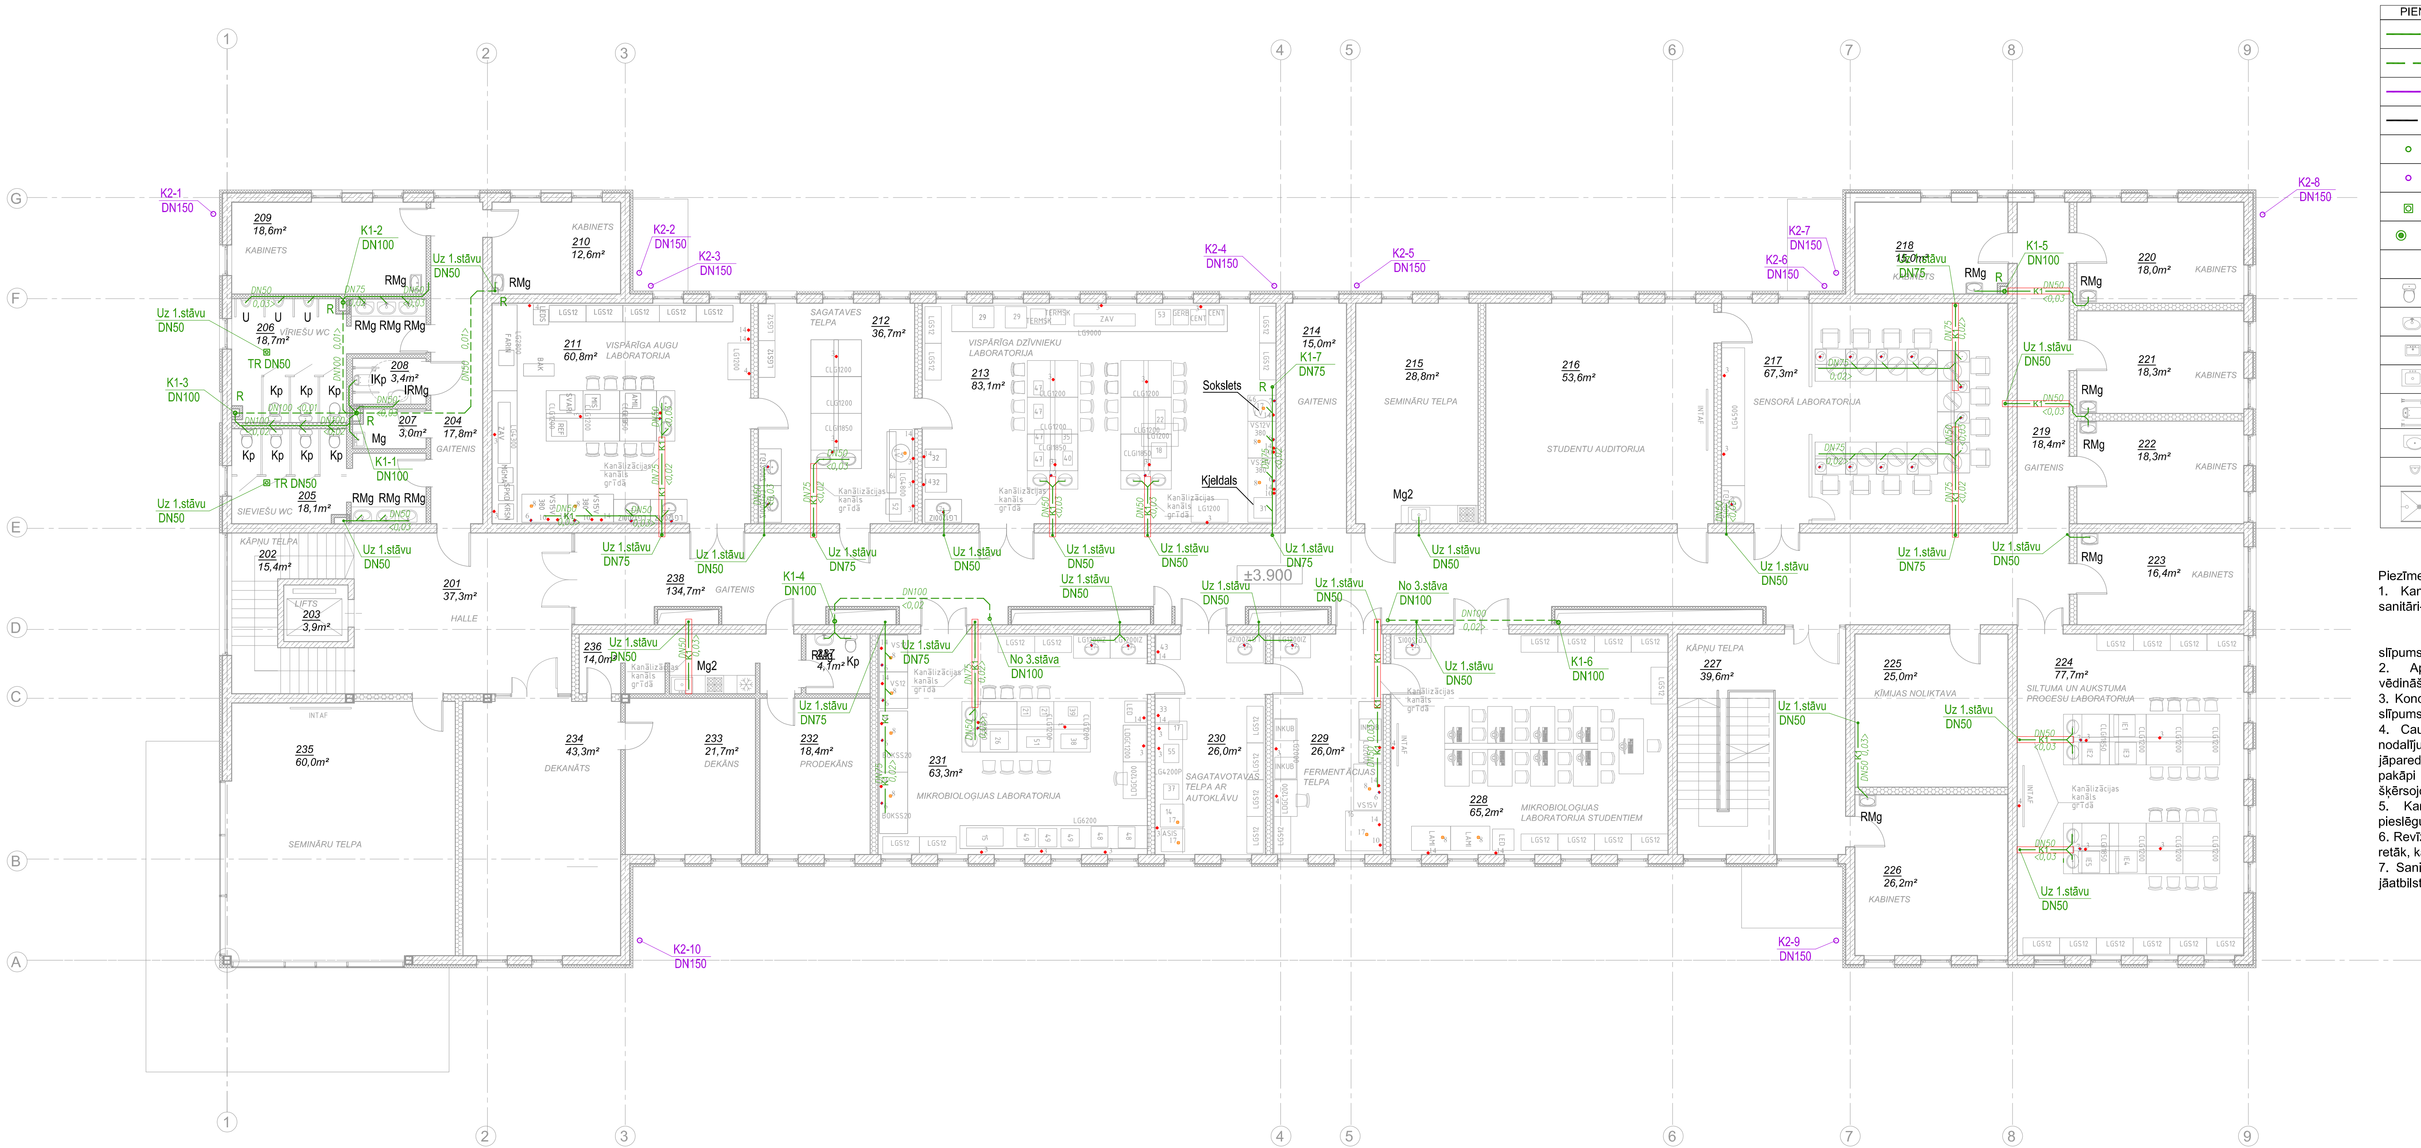


| PIENEMTIE APZĪMĒJUMI: | |
|---|---|
| K1 | Sadzīves kanalizācijas caurulvads |
| | Kanalizācijas caurulvads griestu zonā |
| K2 | Lietus kanalizācijas caurulvads |
| KK | Kondensāta kanalizācijas caurulvads |
| K1-1 | Sadzīves kanalizācijas stāvvads |
| K2-1 | Lietus kanalizācijas stāvvads |
| TR | Traps |
| TL | Tīrīšanas lūka |
| R | Revīzija |
| Kp | Klozetpods |
| RMg | Rokas mazgātne |
| Mg | Nerūsējošā tērauda izlietne dzīlā |
| Mg2 | Nerūsējošā tērauda izlietne |
| IKp | Klozetpods invalīdiem |
| IRMg | Rokas mazgātne invalīdiem |
| U | Urinālš |
| D | Duša |

## 2.STĀVA TELPU EKSPLIKĀCIJA

| TELPAS Nr. | NOSAUKUMS | PLATĪBA m² |
|---|---|---|
| 201 | HALLE | 37,3 |
| 202 | KĀPNU TELPA | 15,4 |
| 203 | LIFTS | 3,9 |
| 204 | GAITENIS | 17,8 |
| 205 | SIEVIEŠU WC | 18,1 |
| 206 | VĪRIEŠU WC | 18,7 |
| 207 | APKOPEJAS TELPA | 3,0 |
| 208 | INVALĪDU WC | 3,4 |
| 209 | KABINETS | 18,6 |
| 210 | KABINETS | 12,6 |
| 211 | VISPĀRĪGA AUGU LABORATORIJA | 60,8 |
| 212 | SAGATAVES TELPA | 36,7 |
| 213 | VISPĀRĪGA DZĪVNIEKU LABORATORIJA | 83,5 |
| 214 | GAITENIS | 15,0 |
| 215 | SEMINĀRU TELPA | 28,8 |
| 216 | STUDENTU AUDITORIJA | 53,6 |
| 217 | SENSORĀ LABORATORIJA | 67,3 |
| 218 | KABINETS | 15,0 |
| 219 | GAITENIS | 18,4 |
| 220 | KABINETS | 18,0 |
| 221 | KABINETS | 18,3 |
| 222 | KABINETS | 18,3 |
| 223 | KABINETS | 16,4 |
| 224 | SILTUMA UN AUKSTUMA PROCESU LABORATORIJA | 77,7 |
| 225 | KĪMIJAS NOLIKTAVA | 25,0 |
| 226 | KABINETS | 26,2 |
| 227 | KĀPNU TELPA | 39,6 |
| 228 | MIKROBIOLOĢIJAS LABORATORIJA STUDENTIEM | 65,2 |
| 229 | FERMENTĀCIJAS TELPA | 26,0 |
| 230 | SAGATAVOTAVAS TELPA AR AUTOKLĀVU | 26,0 |
| 231 | MIKROBIOLOĢIJAS LABORATORIJA | 63,3 |
| 232 | PRODEKĀNA KABINETS | 18,4 |
| 233 | DEKĀNA KABINETS | 21,7 |
| 234 | DEKANĀTS | 43,3 |
| 235 | SEMINĀRU TELPA | 60,0 |
| 236 | TELPA AR GARDEROBI UN VIRTUVES NIŠU | 14,0 |
| 237 | WC TELPA | 4,1 |
| 238 | GAITENIS | 134,7 |
| | KOPĀ: | 1244,1 |

Piezīmes:
1. Kanalizācijas novadcaurules diametrs no sanitāri- tehniskām ierīcēm:
   - podam DN100, izbūves slīpums i=0.02;
   - izlietnei, dušai, urinālam DN50, izbūves slīpums i=0.03.
2. Kanalizācijas mājsiātālo cauruļvadu izbūves slīpums DN100mm i=0.02, DN75mm i=0.02.
3. Apvienotajam horizontāli novietotajam vēdināšanas cauruļvadam slīpums i=0.01.
4. Kondensāta kanalizācijas cauruļvada izbūves slīpums i=0.005.
5. Cauruļvadiem, kuri šķērso ugunsdrošības nodalījumu norobežojošās konstrukcijas, jāparedz ugunsaizsardzība, nodrošinot par vienu pakāpi zemāku ugunsizturību, nekā tā noteikta šķērsojošām konstrukcijām.
6. Kanalizācijas sistēmas pagriezienus un pieslēgumus veikt ne vairāk kā 45° lenķī.
7. Revīzijas un noslēgtapas tīrīšanai paredzēt ne retāk, ka norādīts plānos un shēmās.
8. Sanitāri tehnisko ierīču izbūves augstumiem jāatbilst LBN 221-98 12.pielikumam.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Līvin V<br>Emesfrīnes iela 24-4, Rīga LV-1046<br>Reģ.Nr. LV 40003673904<br>Tālr.: +371 72015880; 72018882<br>Fakss: +371 72015881<br>info@lipv.lv | | | | PASŪTĪTĀJS:<br>Latvijas valsts Latvijas lauksaimniecības Universitāte,<br>nod.maks.kods 90000041898<br>Lielā iela 2., Jelgava | | ARHĪVA NR.: LV-26-3 | DATUMS: |
| | | | | | | PASŪTĪJUMS: LV-26 | ŪK |
| Amats | Uzvārds | Paraksts | Datums | OBJEKTS: LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultāte, jaunbūve Rīgas iela 22, Jelgavā | | STADIJA | LAPA | LAPAS |
| | | | | | | TP | ŪK-4 | 12 |
| Īpašs vadīt. | I.Ruža | | 02.06.2014 | LAPAS NOSAUKUMS: 2. STĀVA PLĀNS. KANALIZĀCIJA. | | MĒROGS: 1:100 | | |
| Izstrādāja | I.Ruža | | 02.06.2014 | | | | | |

A2