


| PIENĒMTE APZĪMĒJUMI: | |
|----------------------|-------------------------------------|
| — U2 — | Ugunsdzēsības ūdensapgādes caurvads |
| ○ St.Ū2-1 | Ugunsdzēsības ūdensapgādes stāvvads |
| ☐ ŪK-1 | Ugunsdzēsības kaste ar krānu |

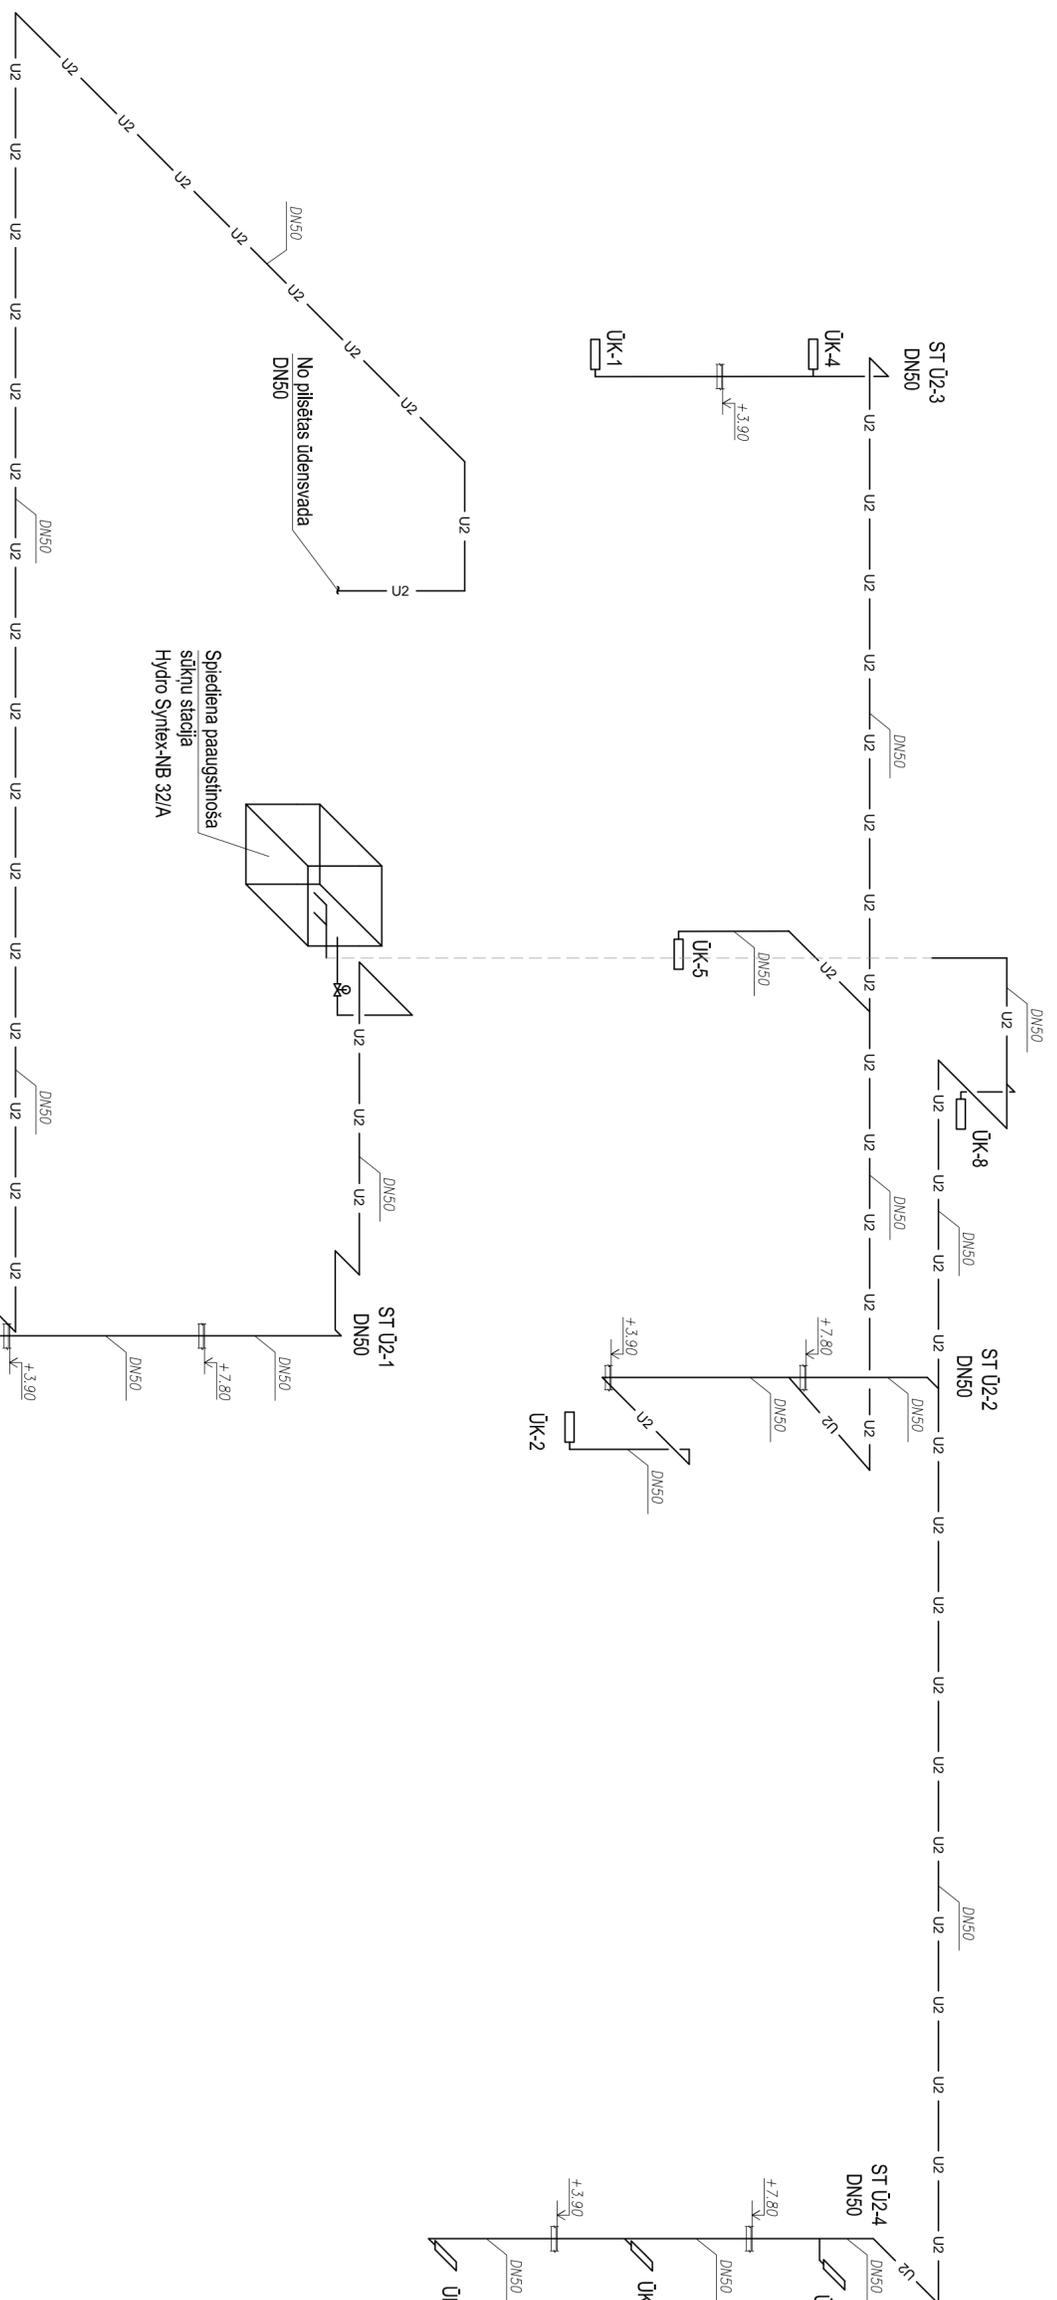

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|---|--|--------------------------------|--|
| PASŪTĪTĀJS: Emeslīnes iela 24-4, Rīga, LV-1046 Reģ. Nr. LV40003673904 Tālr.: +371 7201880, 7201882 Fakss: +371 7201881 info@bpv.lv | | PASŪTĪTĀJS: Latvijas valsts Latvijas Lauksaimniecības Universitāte nod.maks.kods 90000041898 Lielā ielā 2, Jelgavā | | PASŪTĪTĀJS: LV-26-3 PASŪTĪTĀJS: LV-26 | | PASŪTĪTĀJS: STADIJA: LAPA TP ŪK-11 | | DATUMS: LAPAS: 12 | |
| Amats: Uzvārds Paraksts: | | OBĒKTS: LLU Parītkas tehnoloģijas fakultāte, jaunbūve Rīgas ielā 22, Jelgavā | | PASŪTĪTĀJS: UGUNSDZĒSĪBAS ŪDENSAPGĀDES SISTĒMAS AKSONOMETRISKĀ SHĒMA. | | MĒROGOS: 1:100 | | | |
| Dalas vadīt. I.Ruža | | Izstrādāja I.Ruža | | 02.08.2014 LV40003673904 | | 02.08.2014 | | | |