
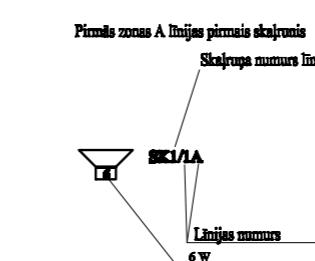
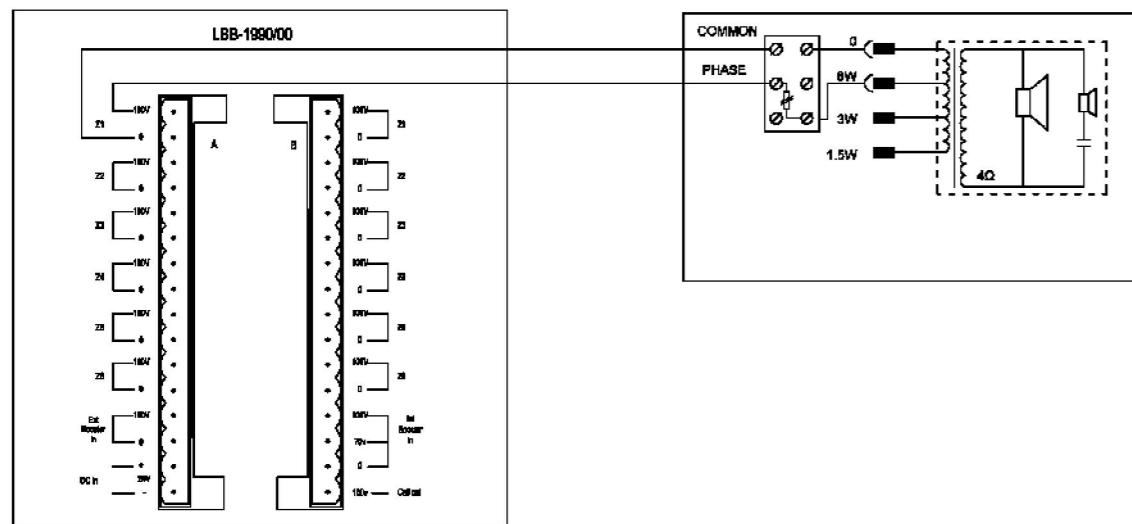


3. stāvs

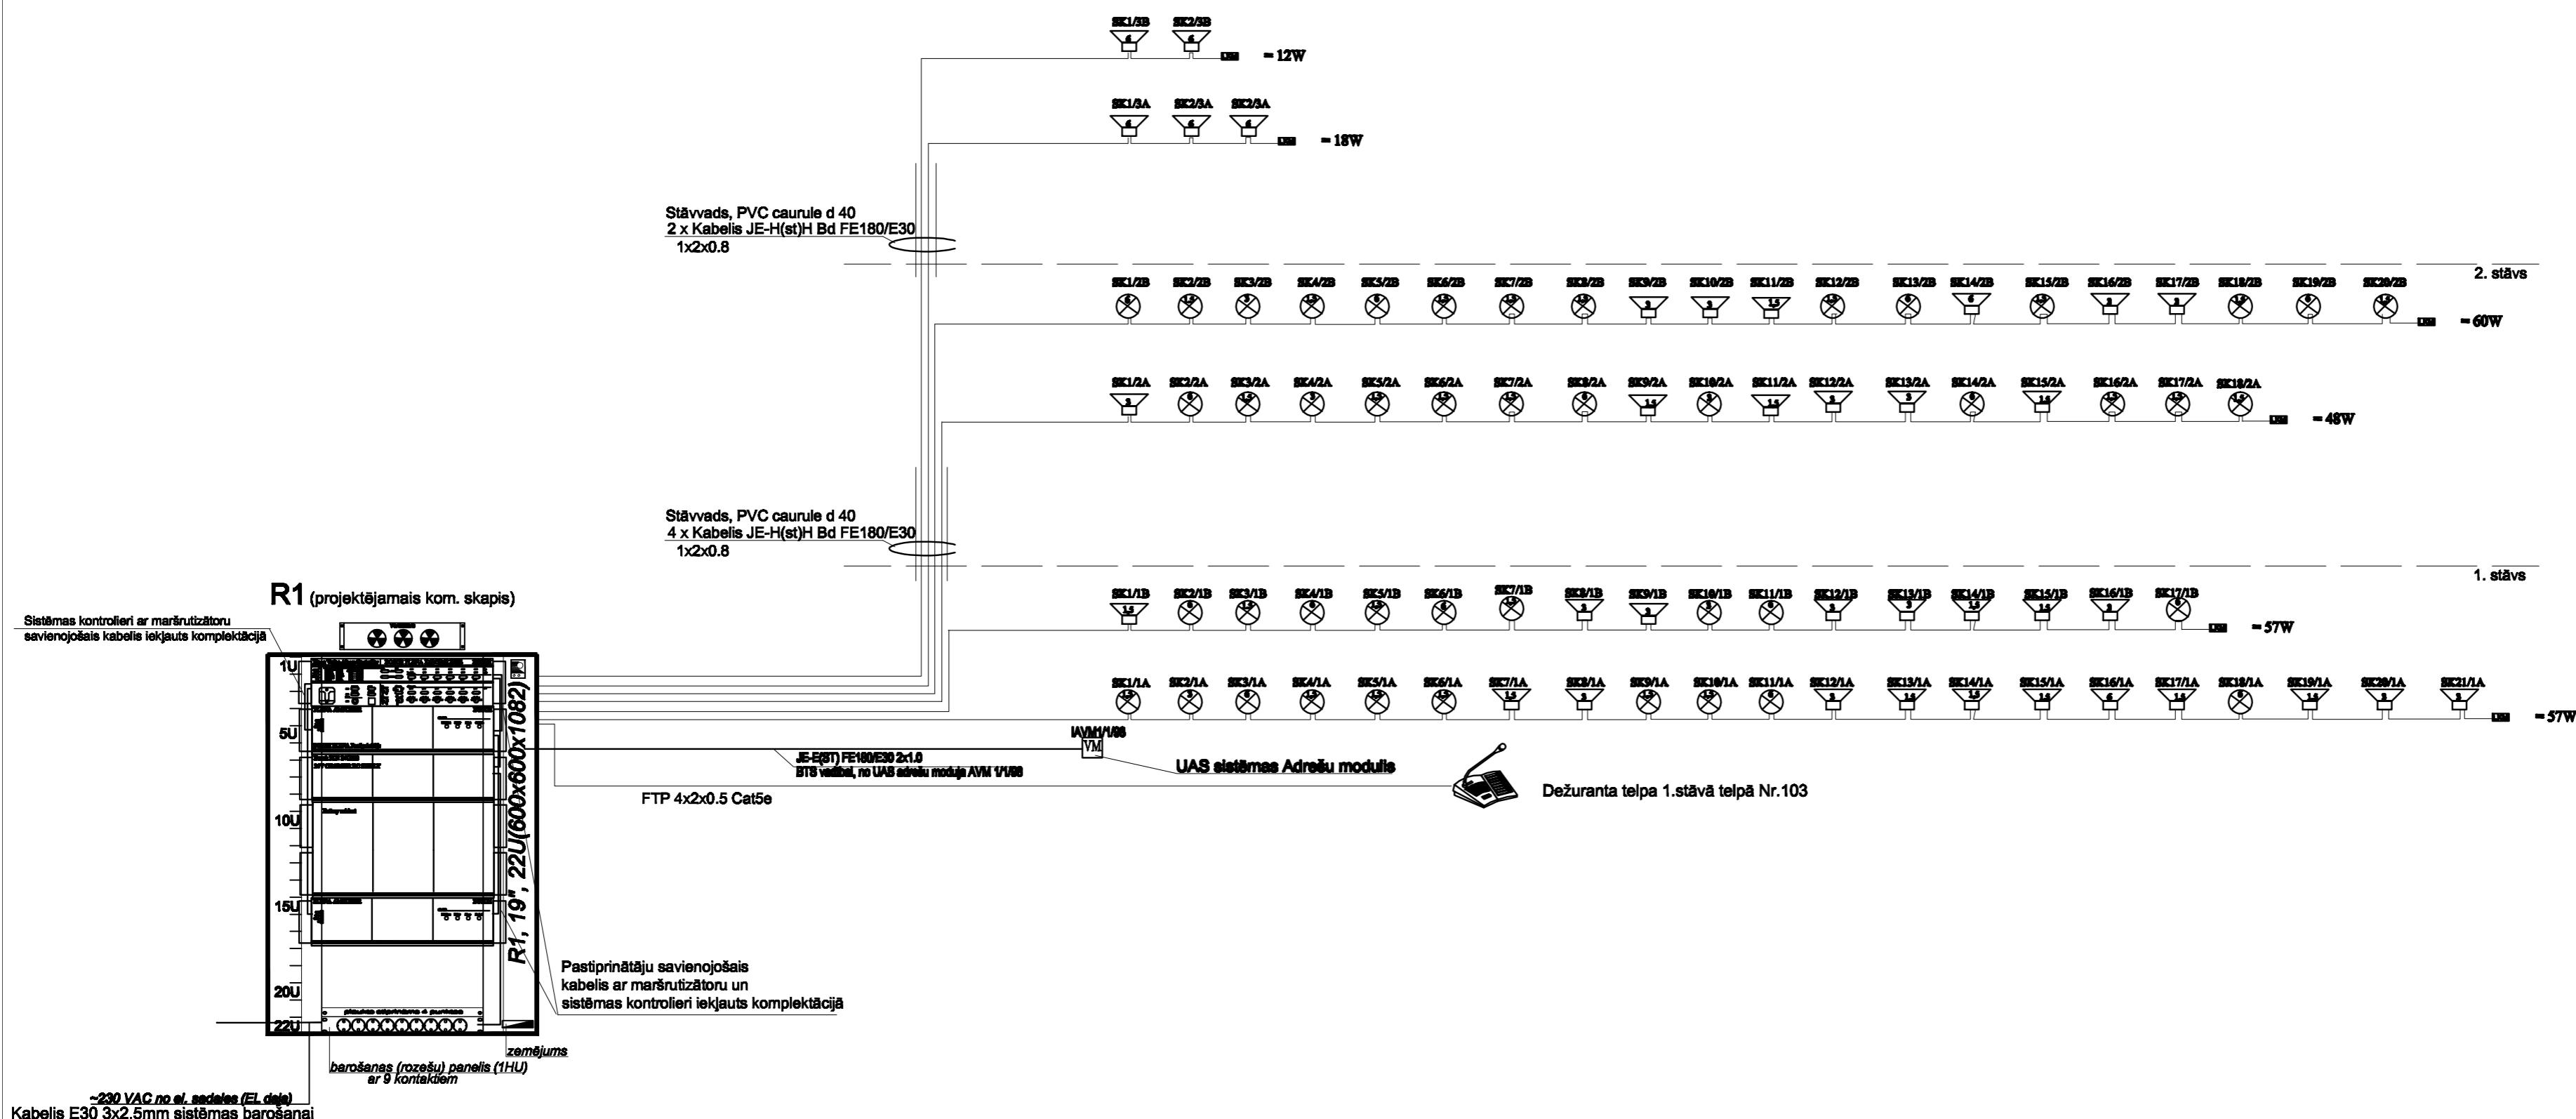

PIEJEMĪTE APZĪMĒJUMI:

Apz.	Nozaukums
	Kontroles panelis PLENA (Montāžas skapis)
	Kontroles paneļa PLENA FIREMAN PANEL
	Skajrunis siens 1,5W; 3,0W; 6,0W pamati īnija
	Skajrunis griest 1,5W; 3,0W; 6,0W pamati īnija
	Skajrunis siens 1,5W; 3,0W; 6,0W rezerv īnija
	Skajrunis griest 1,5W; 3,0W; 6,0W rezerv īnija
	Pazīojumu stacija ar mikrofonu
	Līnijas kontroles modulis
	Kabelis JE-H(st)H Bd FE180/E30 1x2x0.8 pamatlīnija
	Kabelis JE-H(st)H Bd FE180/E30 1x2x0.8 rezervlīnija
	Kabelis FTP 4x2x0.5 Cat5

NIK	NIK SIA LIEPAJAS IELĀ, 107-24, RĪGA, LV-1011 TĀLR.FAX/S 67 251244, m.t. 29911472 nk.e-mail@inbox.lv, REG. NR. 40103041505	LV-26/3VS
PĀSĪTĪTĀJS:	SIA "Latv. V" Reģ. Nr. 40103502004 Ernestīnes ielā, 24-4, Rīga, LV-1046	STADJA TP
BŪVOBJEKTS:	Latvijas valsts Latvijas Iaukāsīmniecības Universitāte, nod.maka.koda 90000041898 Liepāja ielā 2, Jelgava	LAPU SKAITS 3VS-5
RĀSEJUMS:	BALSS TRAUKNES IZZINOŠANAS SISTĒMA BTS LĪNIJAS PIESTĀVĒŠANA SHĒMA	MĒRSTS BM
FORMATS	A2	ARĪVA NR.: LV-26/3VS
DATUMS	17.03.2014.	AIZVIETO
DAĻAS VAD.	G. SAMĀUKS	
IZSTRĀDĀJA	A. MELNIKS	LAPAS CAUREJOŠ. NR.