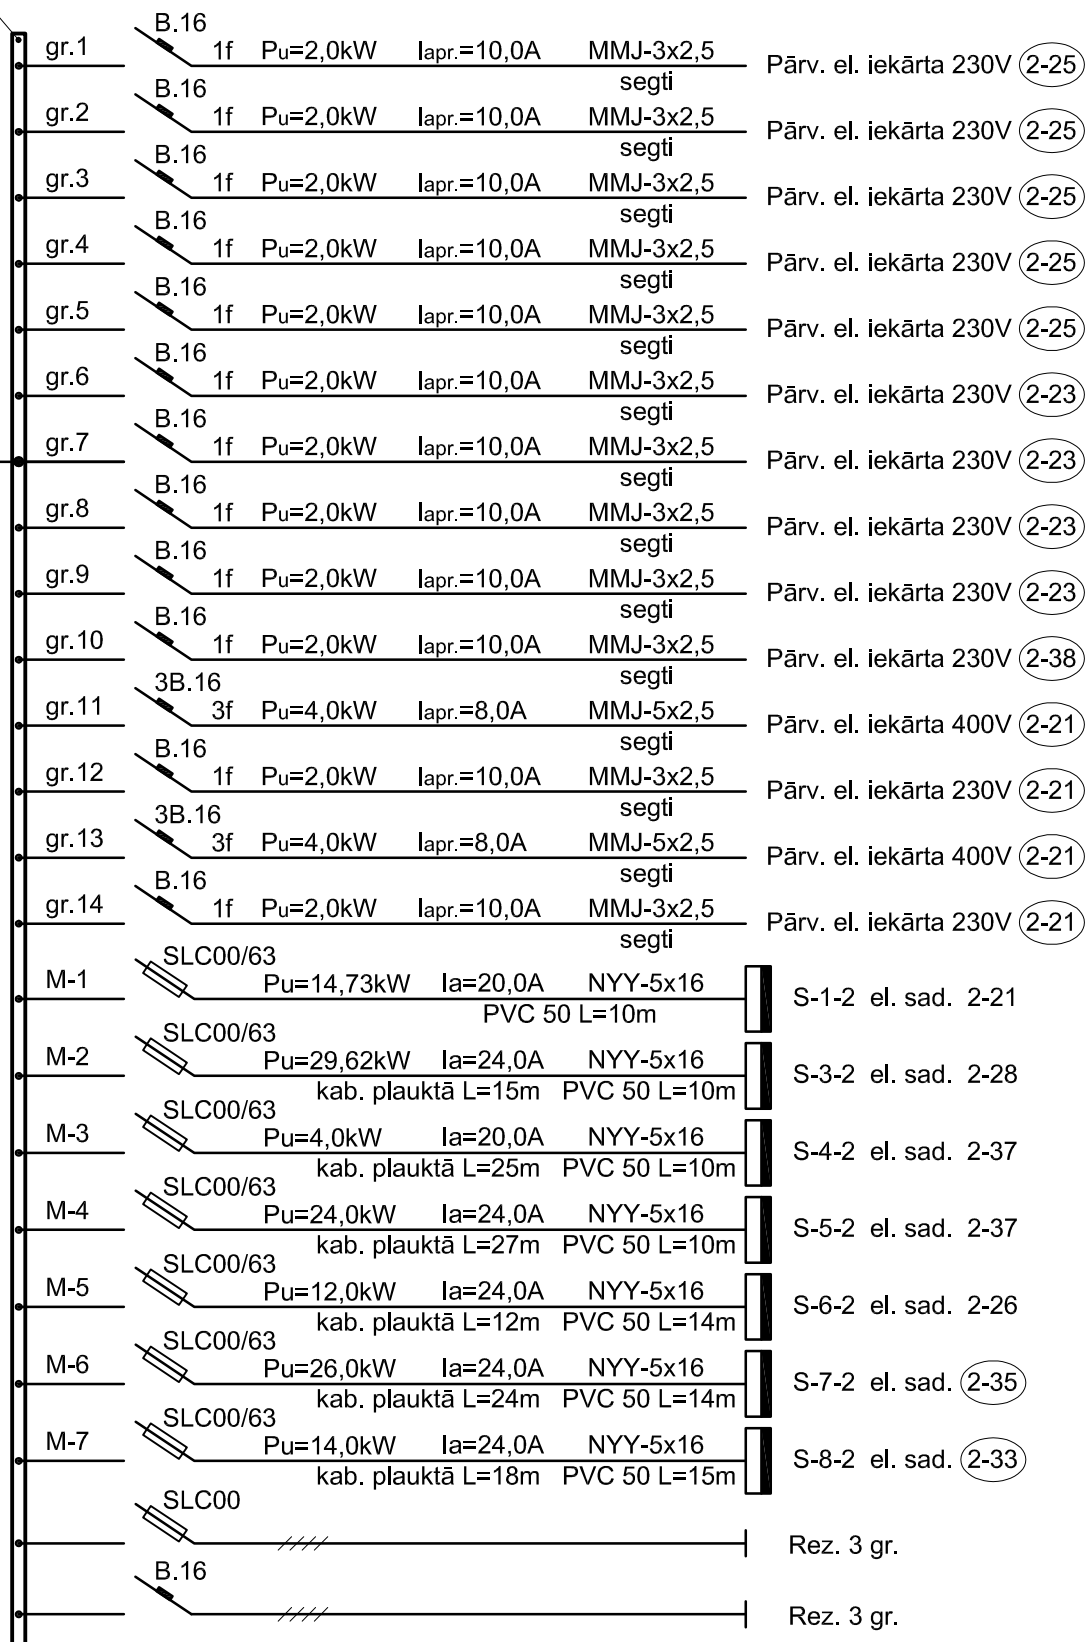


S-2-2 (rek.)

U~400V  
~230V

Ievadā:

 $P_{u\Sigma}=157,35\text{kW}$ , t. sk.: $P_{u\text{apg.}}=3,35\text{kW}$  $P_{u\text{sp.}}=154,0\text{kW}$  $P_{\text{apr.}}=30,0\text{kW}$  $I_{\text{apr.}}=60,0\text{A}$ 160A  
3fLLU AAZL BŪVNIETĪBA UN AAZI MĀCĪBU UN PĒTNIETĪBAS  
BĀZES REKONSTRUKCIJA STRAZDU IELĀ 1, JELGAVĀ

13 - 001

EL

ELEKTROIEKĀRTA

Stadija

Lapa

Mērogs

IZSTR.

M. KUDRJAVCEVA

TP

EL-24

b/m

SADALNES S-2-2 PIESLĒGUMA  
SHĒMA.JELGAVA  
**komunālprojekts**  
būvkomersanta reģ.apl.Nr.2158-R