R10

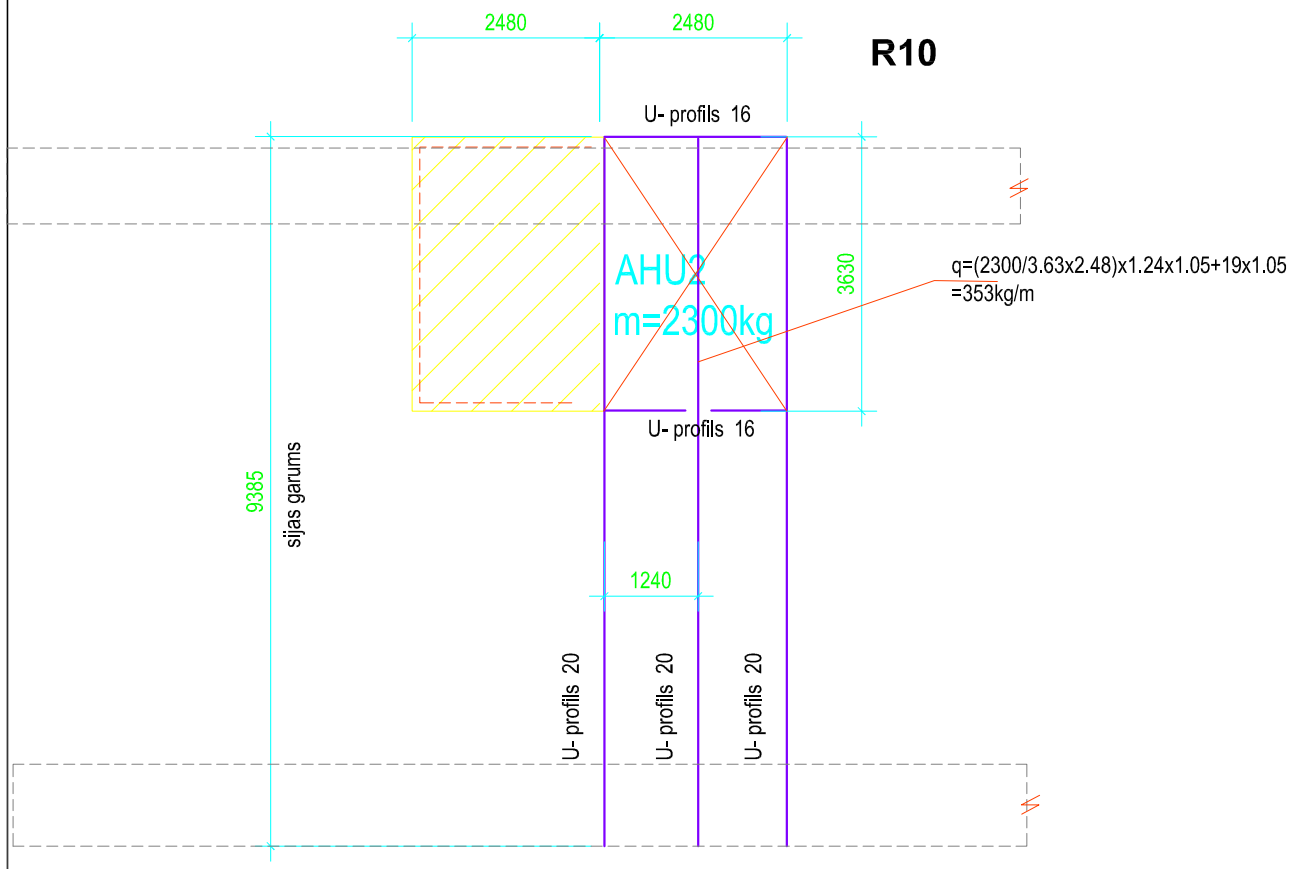

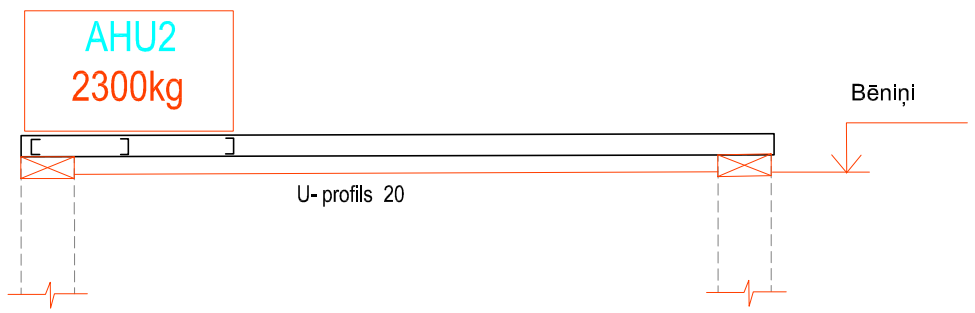

R11

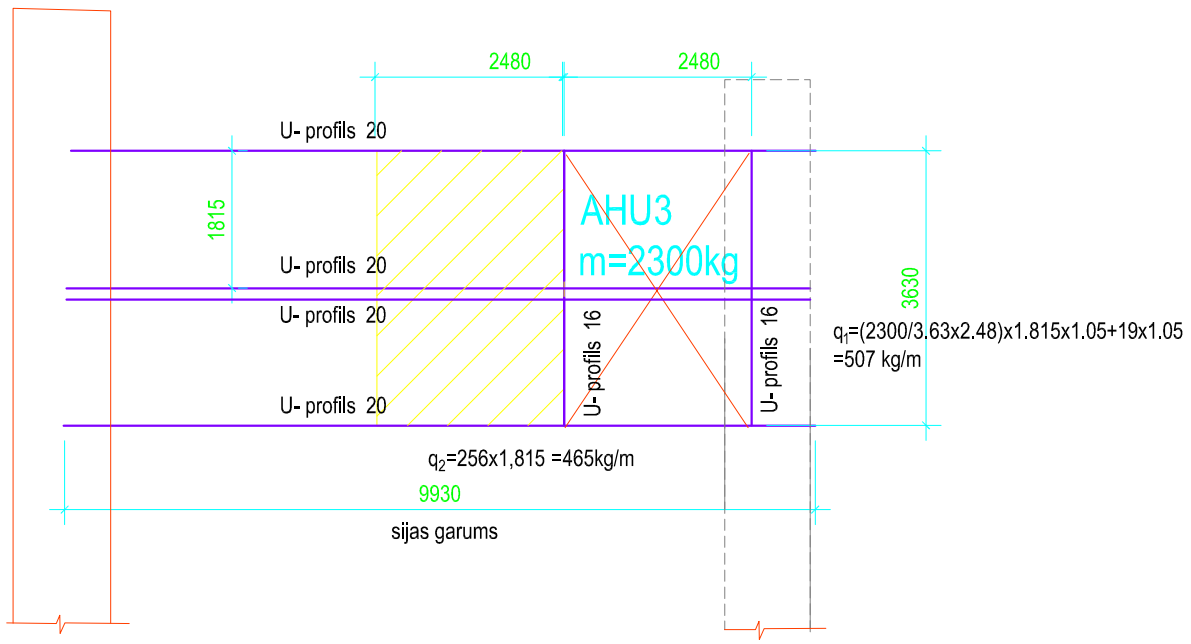

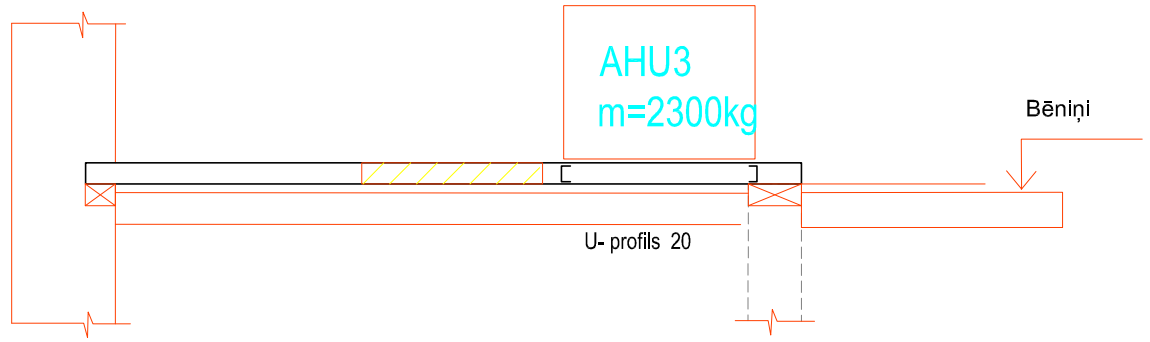

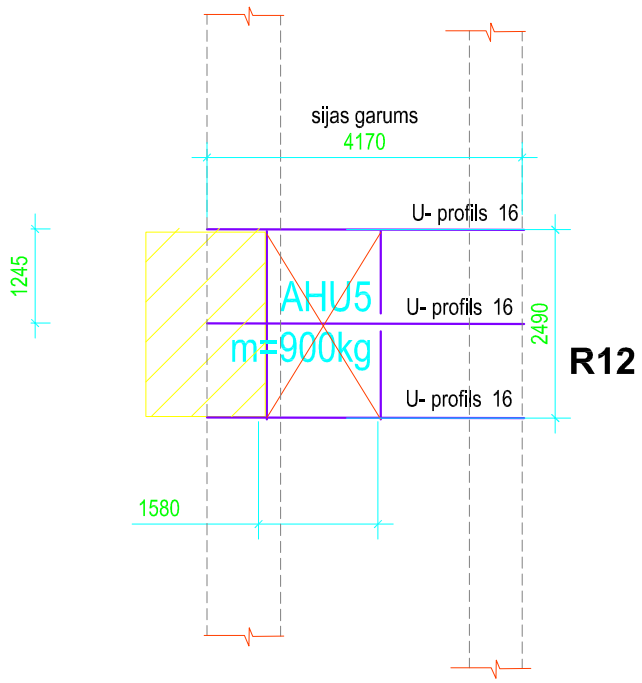

R12

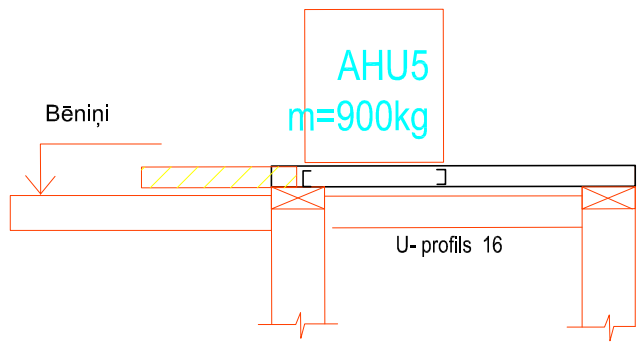

q, q_1 - slodze no iekārtas
q_2 - slodze no iekārtas apkaloš. lauk.
Aprēķinu shēmas sk.BK-16.

Rāmju izmērus precizēt pēc iekārtas saņemšanas.

Iekārtas apkalpošanas laukums



Betons C16/20, h=60 mm

Siets Ø 6AI, solis 150x150

Steelcomp profils (analogs)

p=0.06x2500x1.1=165kg/m²
p_q=70x1.3(litderīga slodze)=91kg/m²
kopā: 256kg/m²

Lūsis V
Ernestīnes iela 24-4, Rīga LV-1046
Reģ.Nr. LV 40103502004
Tālr.: +371 67201880; 67201882
Fakss: +371 67201881
lusisv@lusisv.lv

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums
BPV	T. Millersone		02.10.2015.

PASŪTĪTĀJS:
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
reģ. Nr. 90000041898
Lielā iela 2, Jelgava, LV - 3001

OBJEKTS:
Jelgavas pils vēdināšanas sistēmas atjaunošanas un pārbūves būvprojekta izstrāde Lielajā ielā 2, Jelgavā, LV - 3001

LAPAS NOSAUKUMS:
RĀMJI R 10,R11,R12.

ARHĪVA NR.: LV-48-1

PASŪTĪJUMS:	MARKA:
LV-48	BK

STADIJA	LAPA	LAPAS
BP	BK-14	

MĒROGS: 1:100