PAGRABSTĀVA KONDENSĀTA KANALIZĀCIJAS SISTĒMAS AKSONOMETRISKĀ SHĒMA

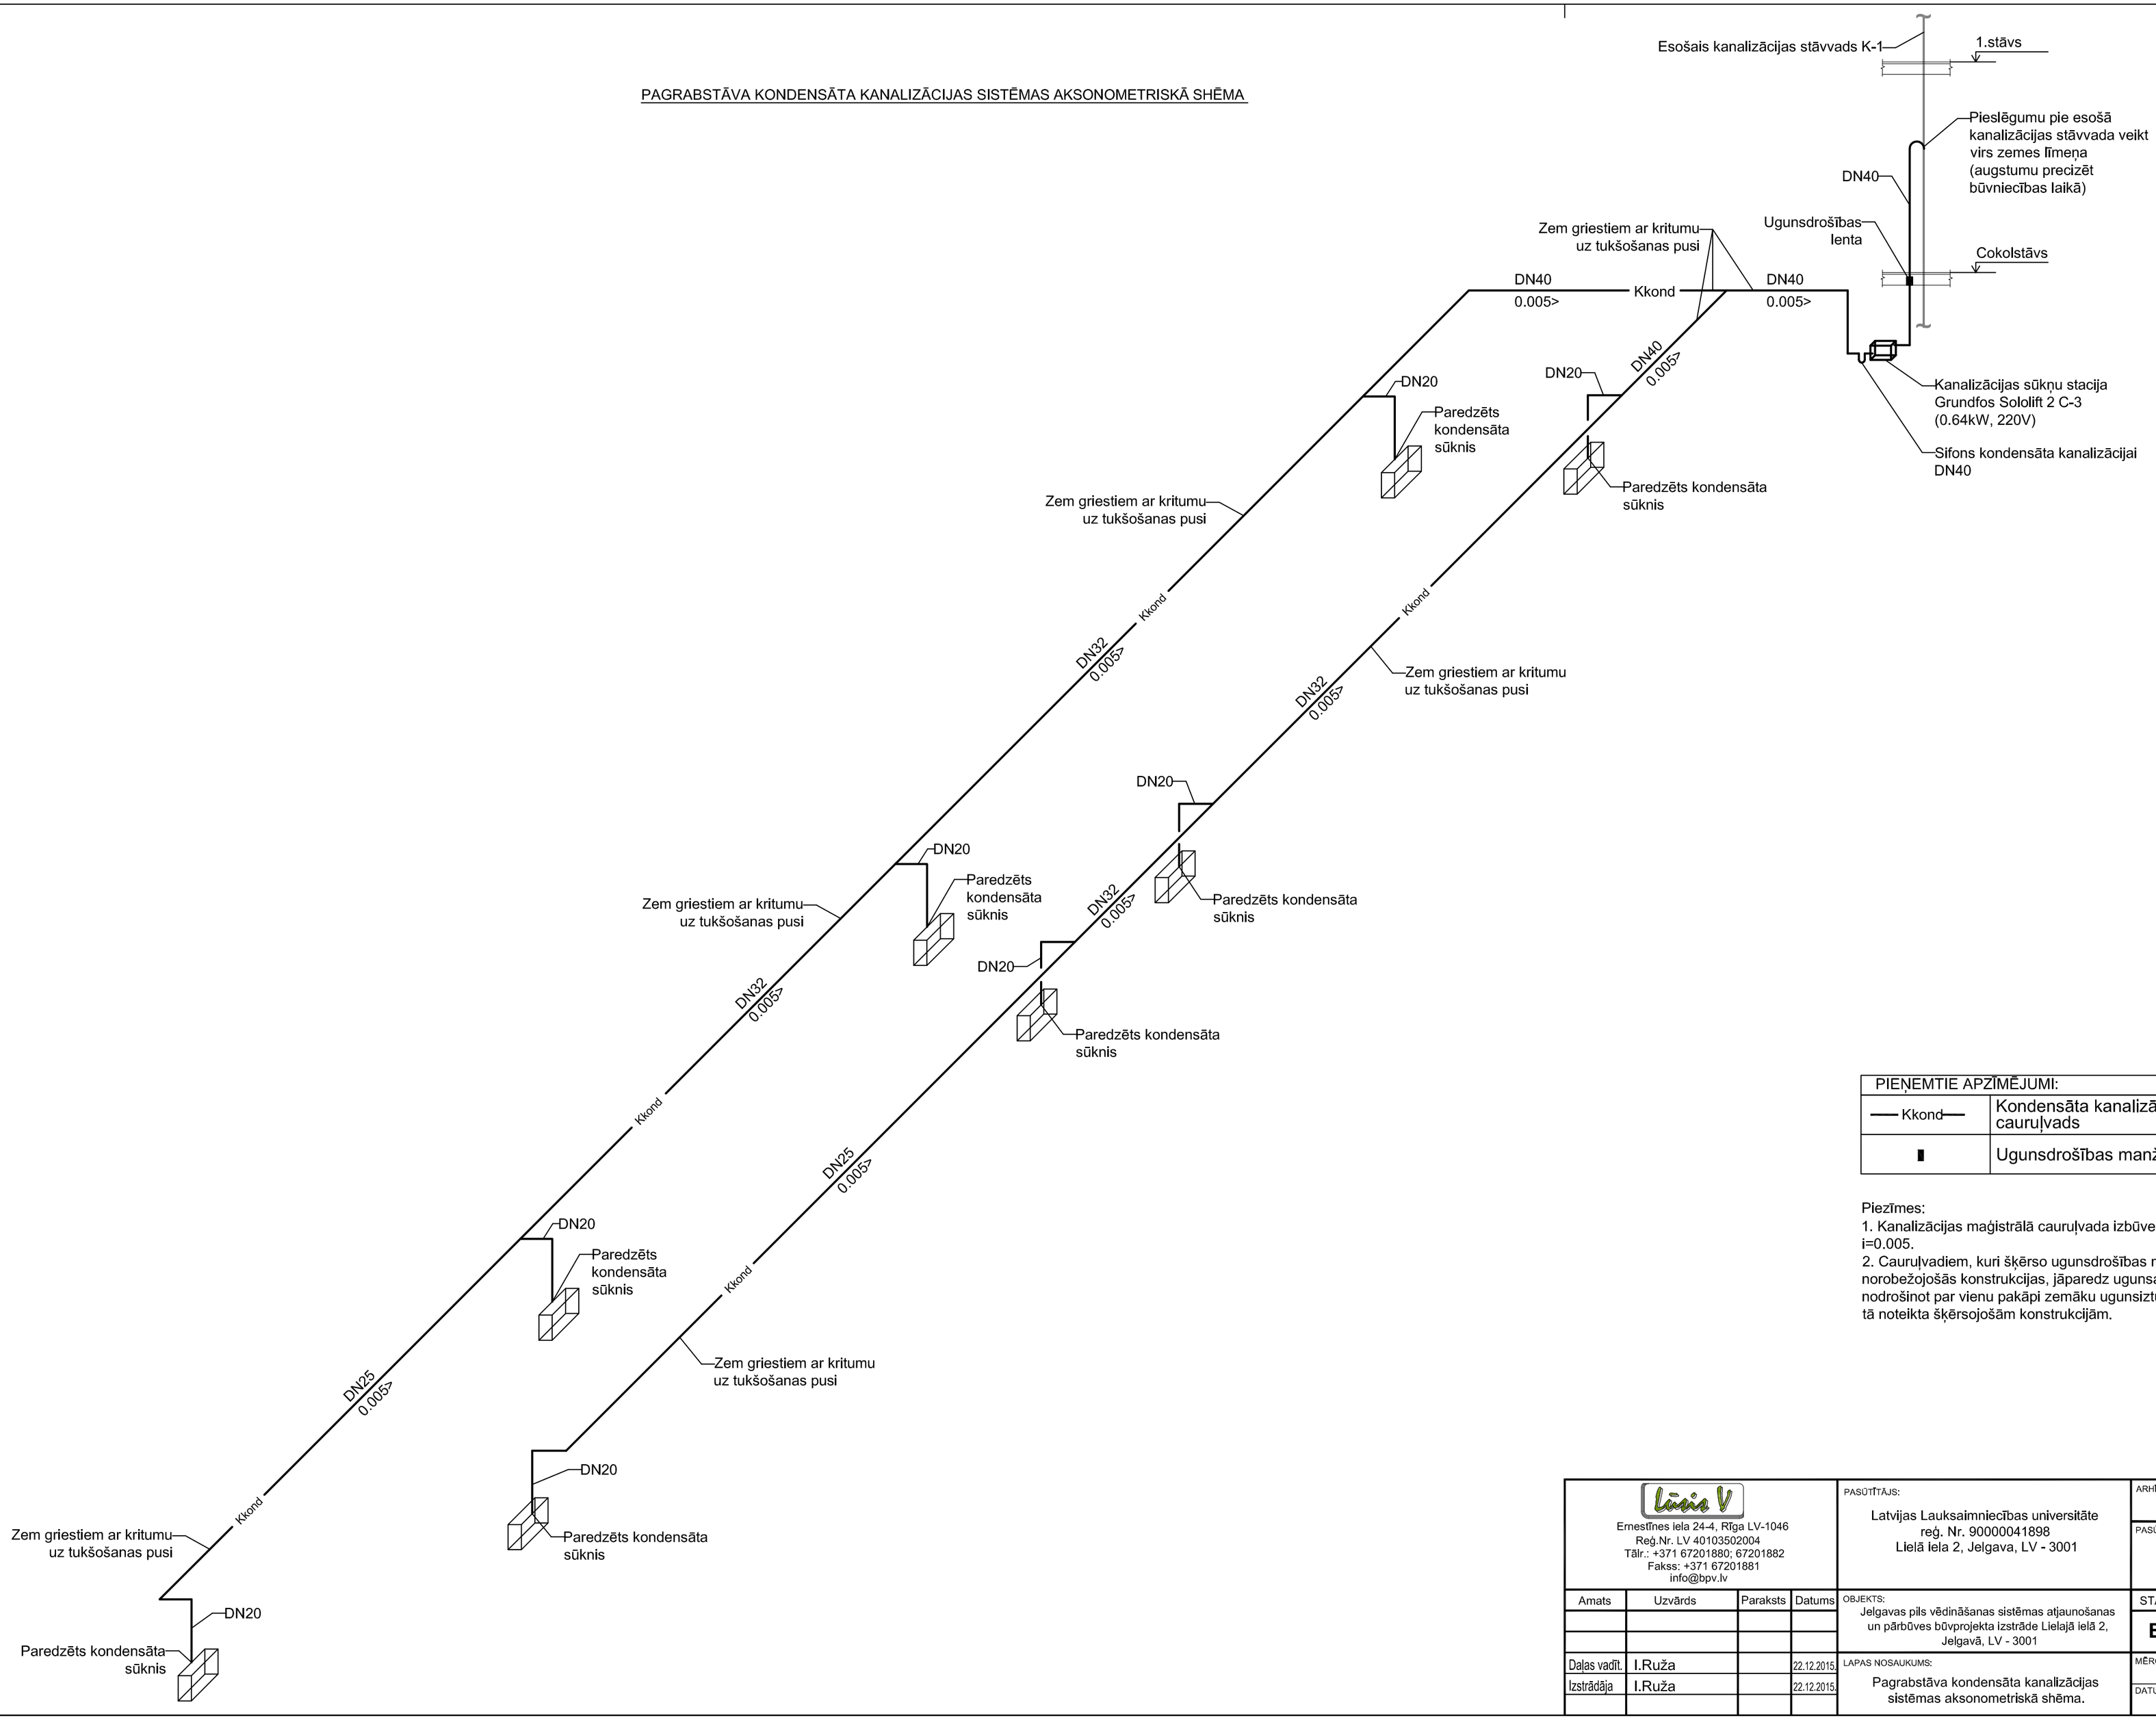

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:	
Kkond	Kondensāta kanalizācijas cauruļvads
▮	Ugunsdrošības manžete

Piezīmes:
1. Kanalizācijas maģistrālā cauruļvada izbūves slīpums i=0.005.
2. Cauruļvadiem, kuri šķērso ugunsdrošības nodalījumu norobežojošās konstrukcijas, jāparedz ugunsaizsardzība, nodrošinot par vienu pakāpi zemāku ugunsizturību, nekā tā noteikta šķērsojošām konstrukcijām.

Līnija V
Ernestīnes iela 24-4, Rīga LV-1046
Reģ.Nr. LV 40103502004
Tālr.: +371 67201880; 67201882
Fakss: +371 67201881
info@bpv.lv

PASŪTĪTĀJS:
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
reģ. Nr. 90000041898
Lielā iela 2, Jelgava, LV - 3001

ARHĪVA NR.: LV-48-3

PASŪTĪJUMS: LV-48

MARKA: ŪK

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums
Daļas vadīt.	I.Ruža		22.12.2015.
Izstrādāja	I.Ruža		22.12.2015.

OBJEKTS: Jelgavas pils vēdināšanas sistēmas atjaunošanas un pārbūves būvprojekta izstrāde Lielajā ielā 2, Jelgavā, LV - 3001

STADIJA	LAPA	LAPAS
BP	ŪK-7	

LAPAS NOSAUKUMS: Pagrabstāva kondensāta kanalizācijas sistēmas aksonometriskā shēma.

MĒROGS: 1:100

DATUMS: 22.12.2015.