JUMTU IZBŪVES PLĀNS M1:100

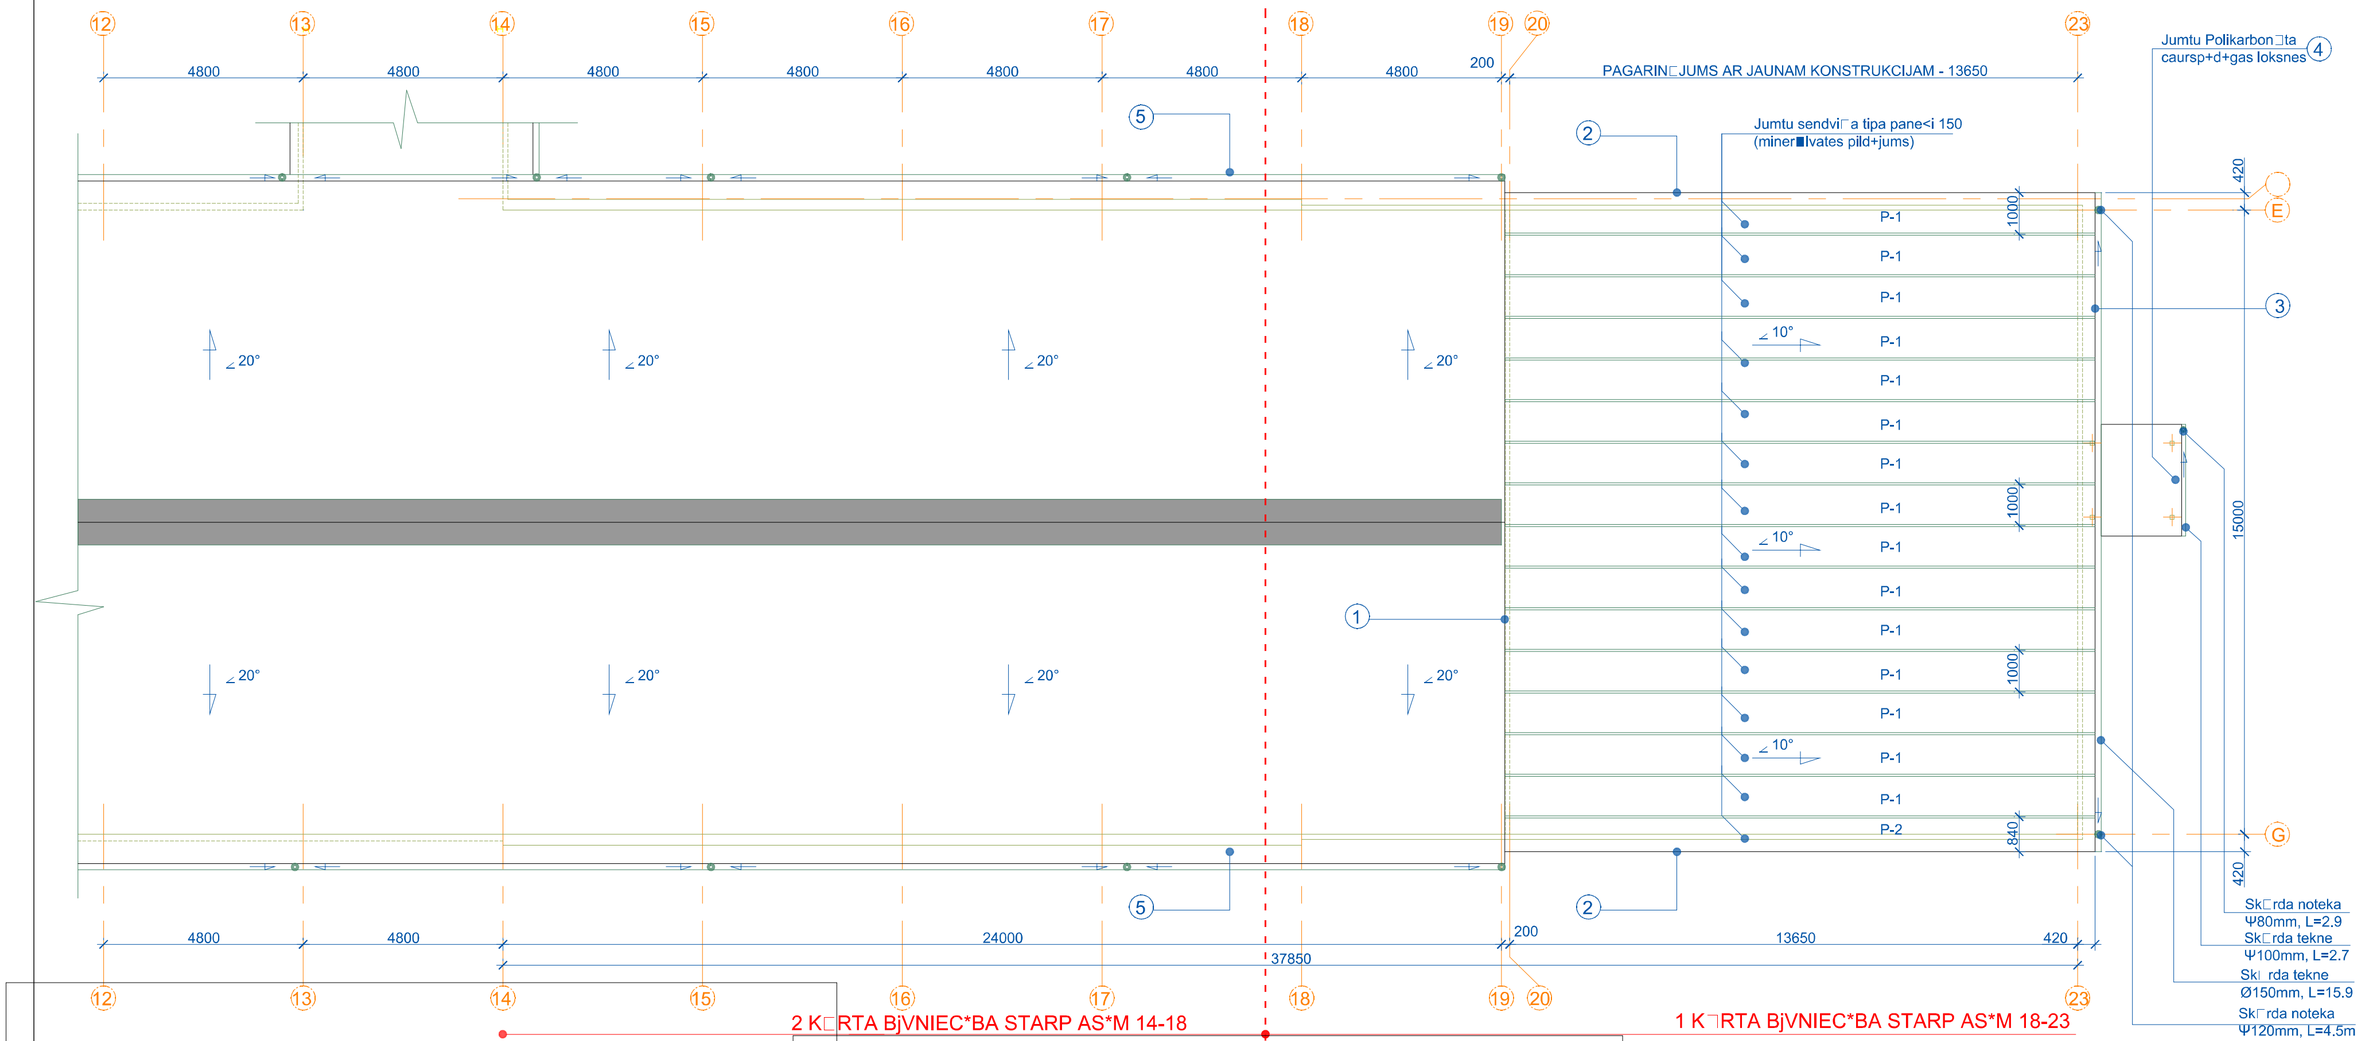

Pamatmateriālu specifikācija sienu izbūvei

Pozīcija	Marka	Nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Piezīmes
	S-3 120mm	Sienu sendviča tipa paneļi ar minerālvates pildījumu 120mm biezumā	m2	275.0	Horizontāla montāža RAL - 6002 ārpusē RAL - 9002 iekšpusē
		Skārda elements paneļu stiprin. -1.5x115x30	m	87.0	Otram stāvam abas puses RAL - 9002 iekšpusē saskaņot ar pasūtītāju
	S-4 50mm	Sienu sendviča tipa paneļi ar minerālvates pildījumu 50mm biezumā	m2	160.0	Vertkāla montāža RAL - 9002 ārpusē RAL - 9002 iekšpusē
		Skārda elements paneļu stiprin. -1.5x46x20	m	115	saskaņot ar pasūtītāju
	S-5 100mm	Sienu sendviča tipa paneļi ar minerālvates pildījumu 100mm biezumā	m2	193.0	Hor. un vert. montāža RAL - 9002 ārpusē RAL - 9002 iekšpusē
		Skārda elements paneļu stiprin. -1.5x96x25	m	128.0	saskaņot ar pasūtītāju
		Skārda apdares elementi vārtu ailem	m	21.0	
		Skārda apdares elementi logu ailem	m	160	
		Skārda apdares elementi durvju ailem	m	128.0	
		Skārda apdares elementi stūra sienām	m	10.0	

p.s. Nepieciešamo materiālu daudzumu precizēt celtniecības procesā
Jumtam tika pieņemts KINGSPAN KS1000 RW, d=150mm sendviča tipa panelis - moduļa platums 1000mm
Sienam tika pieņemts KINGSPAN KS1150 FR, d=120mm sendviča tipa panelis - moduļa platums 1150mm

Jumta materiālu specifikācija

Pozīcija	Marka	Nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Piezīmes
		Jumtu sendviča tia paneļi Minerālvates paneļi t=150mm	m2	228.89	Jumta slīpums 10° grādi Ārpuse RAL - 6002 Iekšpusē-RAL 9002
	t=150mm P-1	1000x14450(L)	gab.	15.0	Krāsu skāņot ar pasūtītāju 216.75m2
	P-2	840x14450(L)	gab.	1.0	12.14m2
		Vējmalas skārda apdare, t=0.5mm t=0.5mm,-0.5x100x120 (Mezgls 4 un 5)	m²	0.53	L=43.5m
1		Skārda apdares elementi sendvièu galiem, t=0.5mm,-0.5x120x270 (Mezgls 4 un 5)	m²	0.52	L=15.9m
2		Skārda apdares elementi sendvièu galiem, t=0.5mm,-0.5x125x160 (Mezgls 4 un 5)	m²	0.58	L=29.0m
		Skārda U profils 1.5mm -1.5x150x50	m	29.0	Mezgls Nr.4
3		Skārda apdares elementi sendvièu galiem, t=0.5mm,-0.5x125x160 (Mezgls 4 un 5)	m²	0.32	L=16.0m
		Skārda U profils 1.5mm -1.5x150x50	m	16.0	Mezgls Nr.4
		Skārda teknes (d=150mm)	m	16.0	
		Skārda notekas (d=120mm)	m	9.0	
		Skārda teknes (d=100mm)	m	2.7	
		Skārda notekas (d=80mm)	m	2.9	
4		Jumtu Polikarbonāta caursplīgas loksnes	m²	7.0	
5		Karnīzes apdare (skat Mezglu Nr.16) t=0.5mm,-0.5x400x600 (starp asīm 14-20	m²	-	skat. 2 kārta projektā

Piezīmes:
1. Visi izmēri doti milimetros augstuma atzīmes metros.
2. Jumtam tika pieņemts KINGSPAN KS1000 RW, d=150mm sendviča tipa panelis - moduļa platums 1000mm
3. Sienam tika pieņemts KINGSPAN KS1150 FR, d=120mm sendviča tipa panelis - moduļa platums 1150mm
4. Jumta ūdens noteces plaknes āttiecībā pret horizontāli ir 10° grādu slīpumā.
5. Lietus ūdeni no notekām novadīt lietus ūdens kanalizācijas sistēmā.
6. Starp asīm 14-20 jumta segums, lietus ūdens savakšanas caurules netiks demontētas.
7. Starp asīm 14-20 paredzēts veikt karnīzes apdares elementu demontāžu sakarā ar jauna mezgla izstrādi skat Mezglu Nr.16
8. LK lietus ūdens savakšanu skatīt ūdensapgādes projektu sadaļā.

PĢI	R.Ozoliòð		14.04.2011.g.	TEHNISKA PROJEKTA IZMAIÒAS	Stadija	Lapa	Lapas
Izstrādāja:	V.Murikovs		14.04.2011.g.	1. kārta (apjomā starp asīm 18-23)	TP	11/11izm.	11/11 izm.
Būvobjekts: Slaucamo govju fermas 500 govīm veterinārā bloka rekonstrukcija par veterinārārstu praktiskās apmācības centru					Arhīva Nr.	RO- 34 -2010	
Adrese: "Līgotnes", Vecauces pagasts, Auces novads						AR - Arhitektūras risinājumi	
Pasūtītajs: SIA "LLU macību un pçtījumu saimniecība "Vecauce"							
		Sert.Nr.20-4112		Veterinārārstu praktiskās apmācības centrs	Stadija	Lapa	Lapas
PĢI	R.Ozoliòð		VIII.2010.g.		TP	11	11
Izstrādāja:	V.Murikovs		VIII.2010.g.	Jumtu izbūves plāns M1:100			
Pārbaudīja:	R.Ozoliòð		VIII.2010.g.	Jumta materiālu specifikācija			
				Pamatmateriālu specifikācija sienu izbūvei			

SIA "K.V.A.A.M."
Rej. Nr. LV 43603038468
Būvkomersanta rej.Nr.7281-R
Akaciņmijas ielā 2-22, Jelgava LV-3001