


$U \sim 0,4 \text{ kV}$

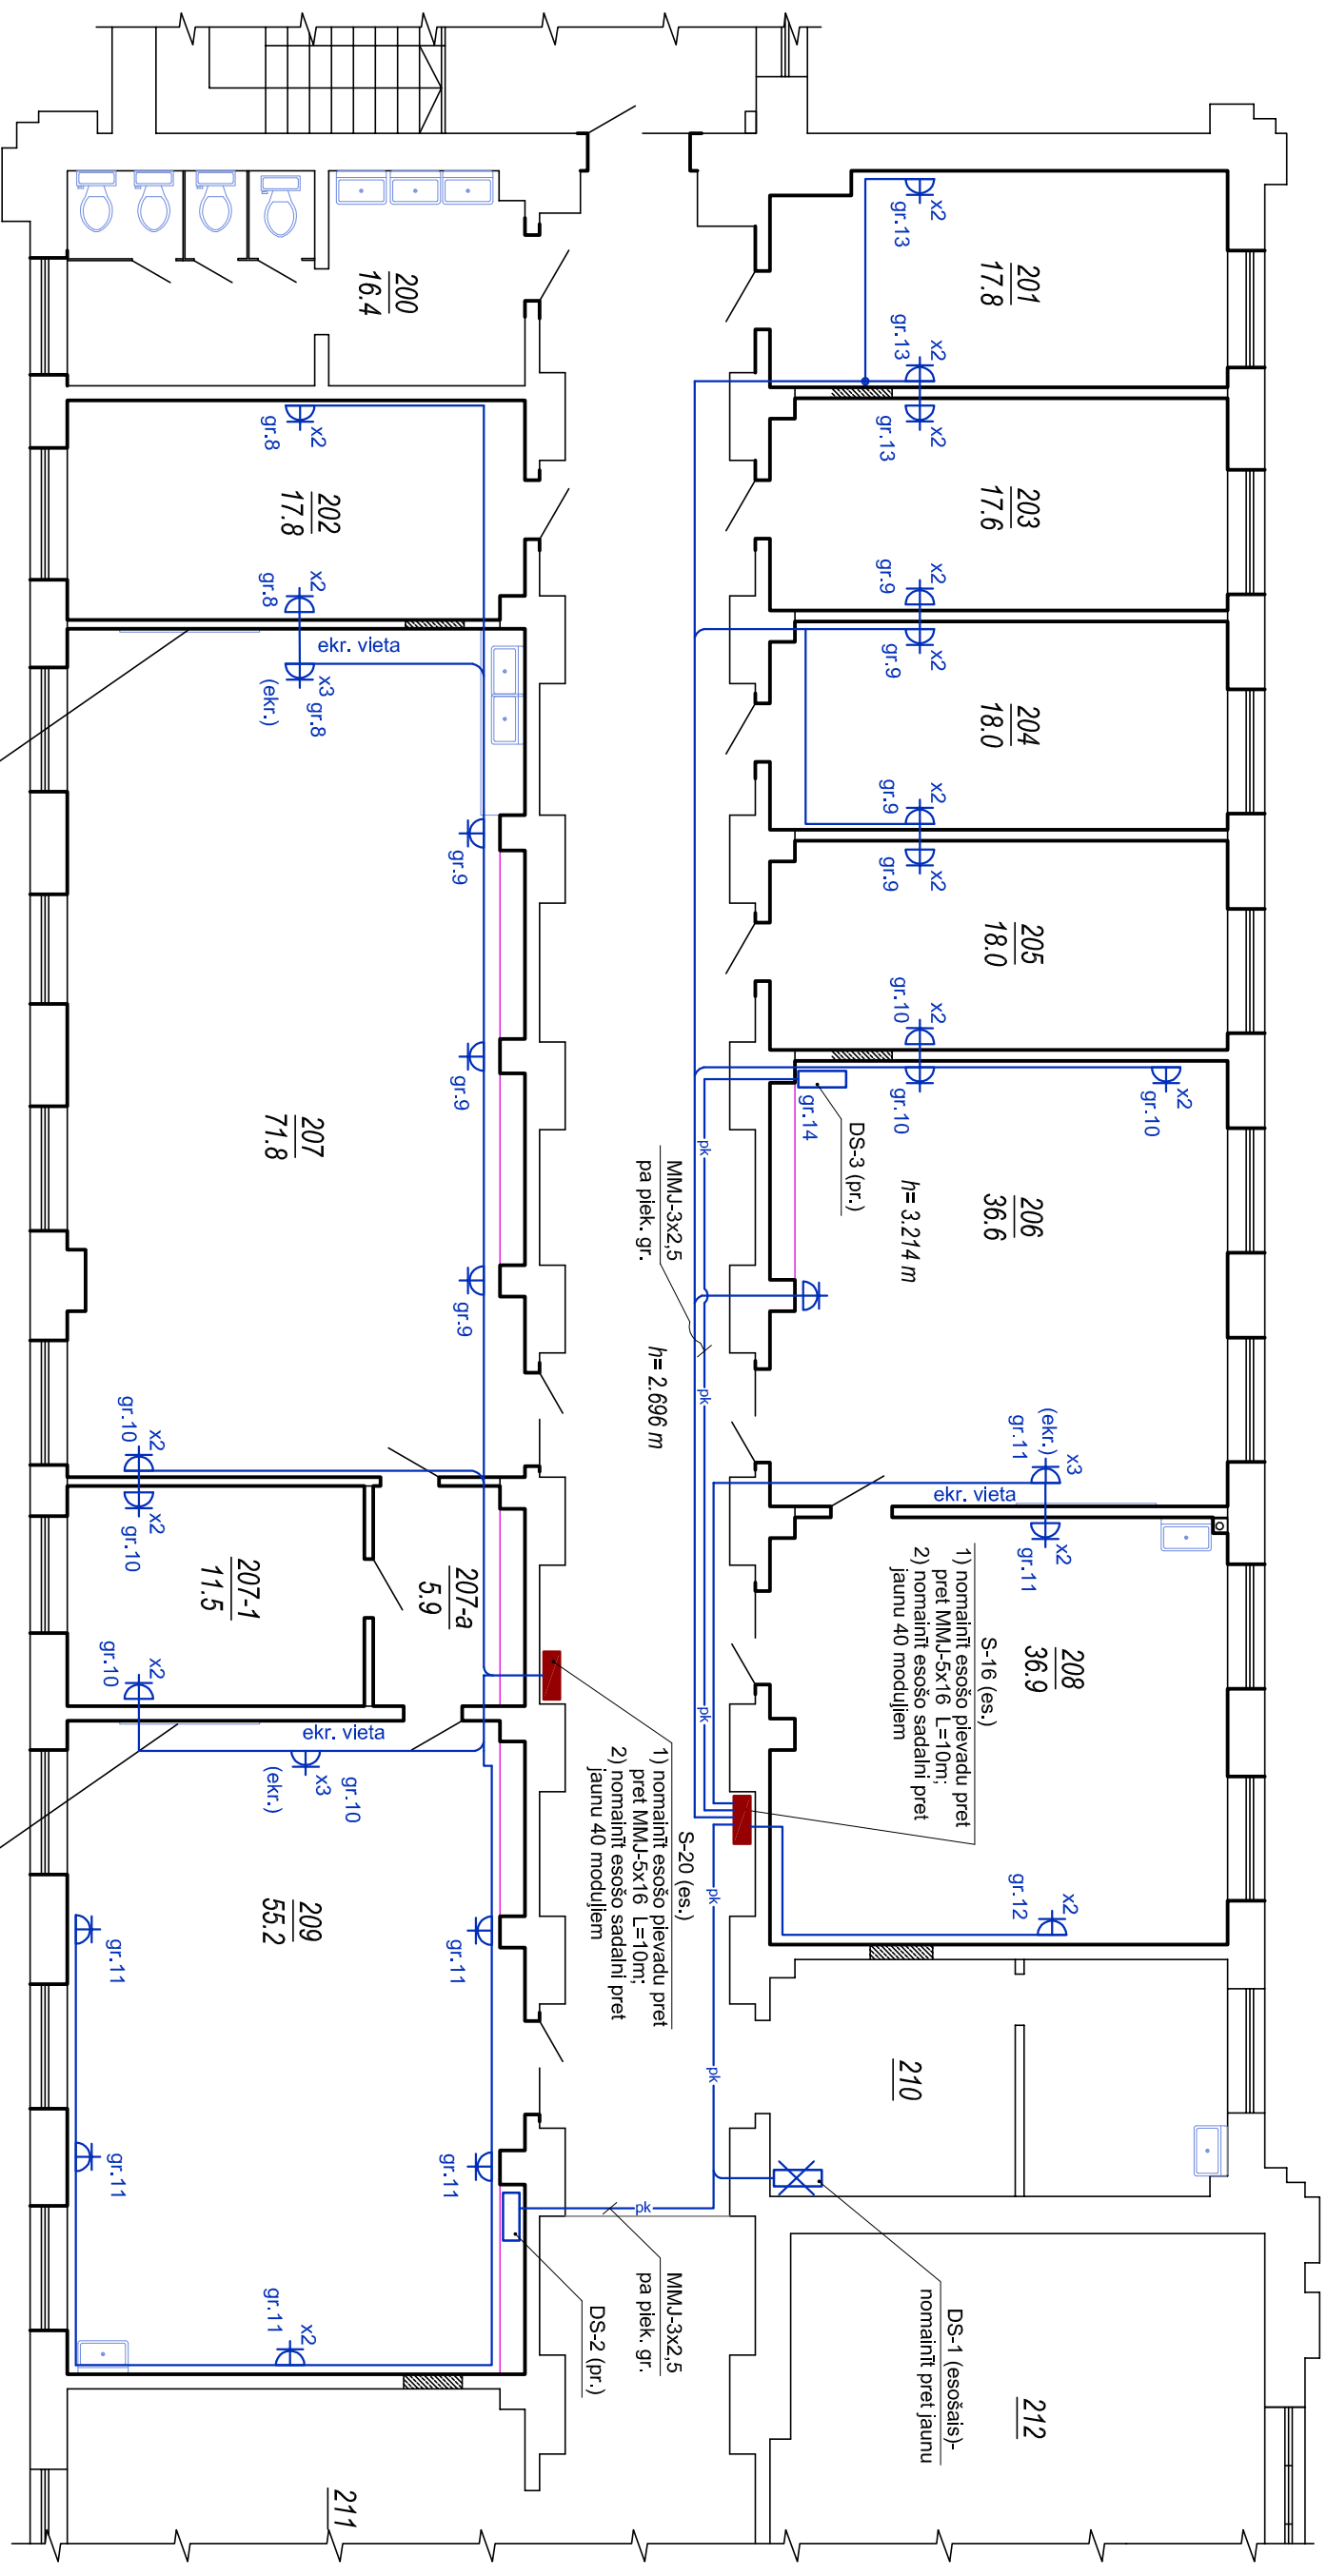

Tēlpas. Nr.	Nosaukums	Platība, m ²	E, lx
200.	Tualetes ar priekšēlpu	16.4	es.
201.	Docentu kabinets	17.8	400
202.	Docentu kabinets	17.8	400
203.	Docentu kabinets	17.6	400
204.	Docentu kabinets	18.0	400
205.	Docentu kabinets	18.0	400
206.	Auditorija	36.6	500+
207.	Auditorija	71.8	500+
207-a.	Priekšēlpa	5.9	300
207-1.	Docentu kabinets	11.5	400
208.	Docentu kabinets	36.9	400
209.	Auditorija	55.2	500+

Telpu eksplikācija

tāfele	table
--------	-------

Piez̄imes:

- 1) Sadalines S-16 un S-20 nomainīt pret jaunām 40 moduļiem;
- 2) Sadalīnēm S-16 un S-20 nomainīt pievadus uz MML-5x16;
- 3) Izvadus uz proj. elektroiekārtu būvēt segtī;
- 4) Datoru el. kontaktu pieslēguma plānu skat. zīm. EL-;
- 5) Pieslēguma shēmu skat. zīm. EL-.

—

Rietumu korpusa 3 stāva plāns.

- ēsošā elektrosadāne;
—el. kontakts ekrāna pieslēgšanai (uz atz. +0,8m);
—proj. el. kabeli segti;
—el. kabelis virs piek. grīdēm,
—pk—

tāfala

[illegible]