


*Piezīmes:*

- 1) Pievadī pie datoru kontaktiem paredzēti no datoru komutācijas skapja 111. telpā, pievadus izpildīt pa celtniecības konstrukcijām penālīt, koridorā uz atzīmes +2,60m, kabinetos uz atzīmes +0,80m;
- 2) Datoru kontaktu uzstādīšanas augstums +0,80m no grīdas virsmas;
- 3) El. kontaktu datoru vietām uzstādīšanas augstums +0,80m no grīdas virsmas;
- 4) Attāļums no elektriskajiem kabeļiem līdz datoru komutācijas kabeļiem paredzēts ne mazāk par 0,5m;
- 5) Visi elektriskie pievadī izpildāmi segti pa ēkas celtniecības konstrukcijām;
- 6) Tīkla testēšanu veikt ar sertificētu iekārtu un saskaņā ar ISO/IEC 11801 Klas D Permanent Link standartu;
- 7) Dat. D-8 un D-12 pievads no maģ. gofrētā caurulē Ø20 segti.

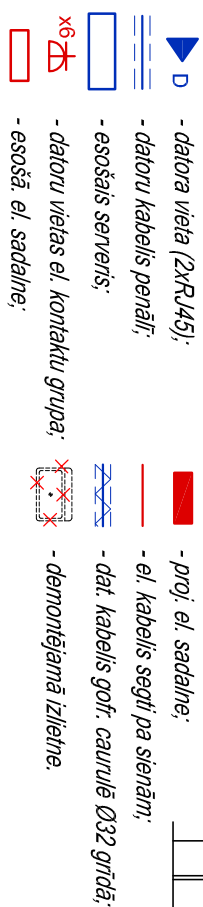

## Apzīmējumi

- proj. el. sadalne;
  - el. kabelis segti pa sienām;
  - dat. kabelis gofr. caurulē Ø32 grīdā;
  - demonējāmā izliete.
- Dienvidu korpusa 1 stāva plāns.

Telpu eksplīkācija		
Telpas. Nr.	Nosaukums	Platība, $m^2$
102.	Docentu kabinets	20.2
104.	Docentu kabinets	14.0
105.	Docentu kabinets	19.3
108.	Docentu kabinets	16.9
109.	Auditorija	39.5

	Pastītājs:	Pastūt. Nr.			<b>26 / 2011</b>		
Izstrādāja	M. Kudrjavceva	Objekts:  Lauksaimniecības fakultāte	Stadija  TP	Lapa  EL-8	Lapu sk.		
		1. STĀVA ELEKTROKABEĻU PIEVADU DATORU VIETĀM PLĀNS. M1:100					
		SIA "NAMEIS PLUS"					
		Jelgava, Piesū bīļa 97 LV-3001, tālrunis: 3026300, Vietnes nr.: 43603024773					
		