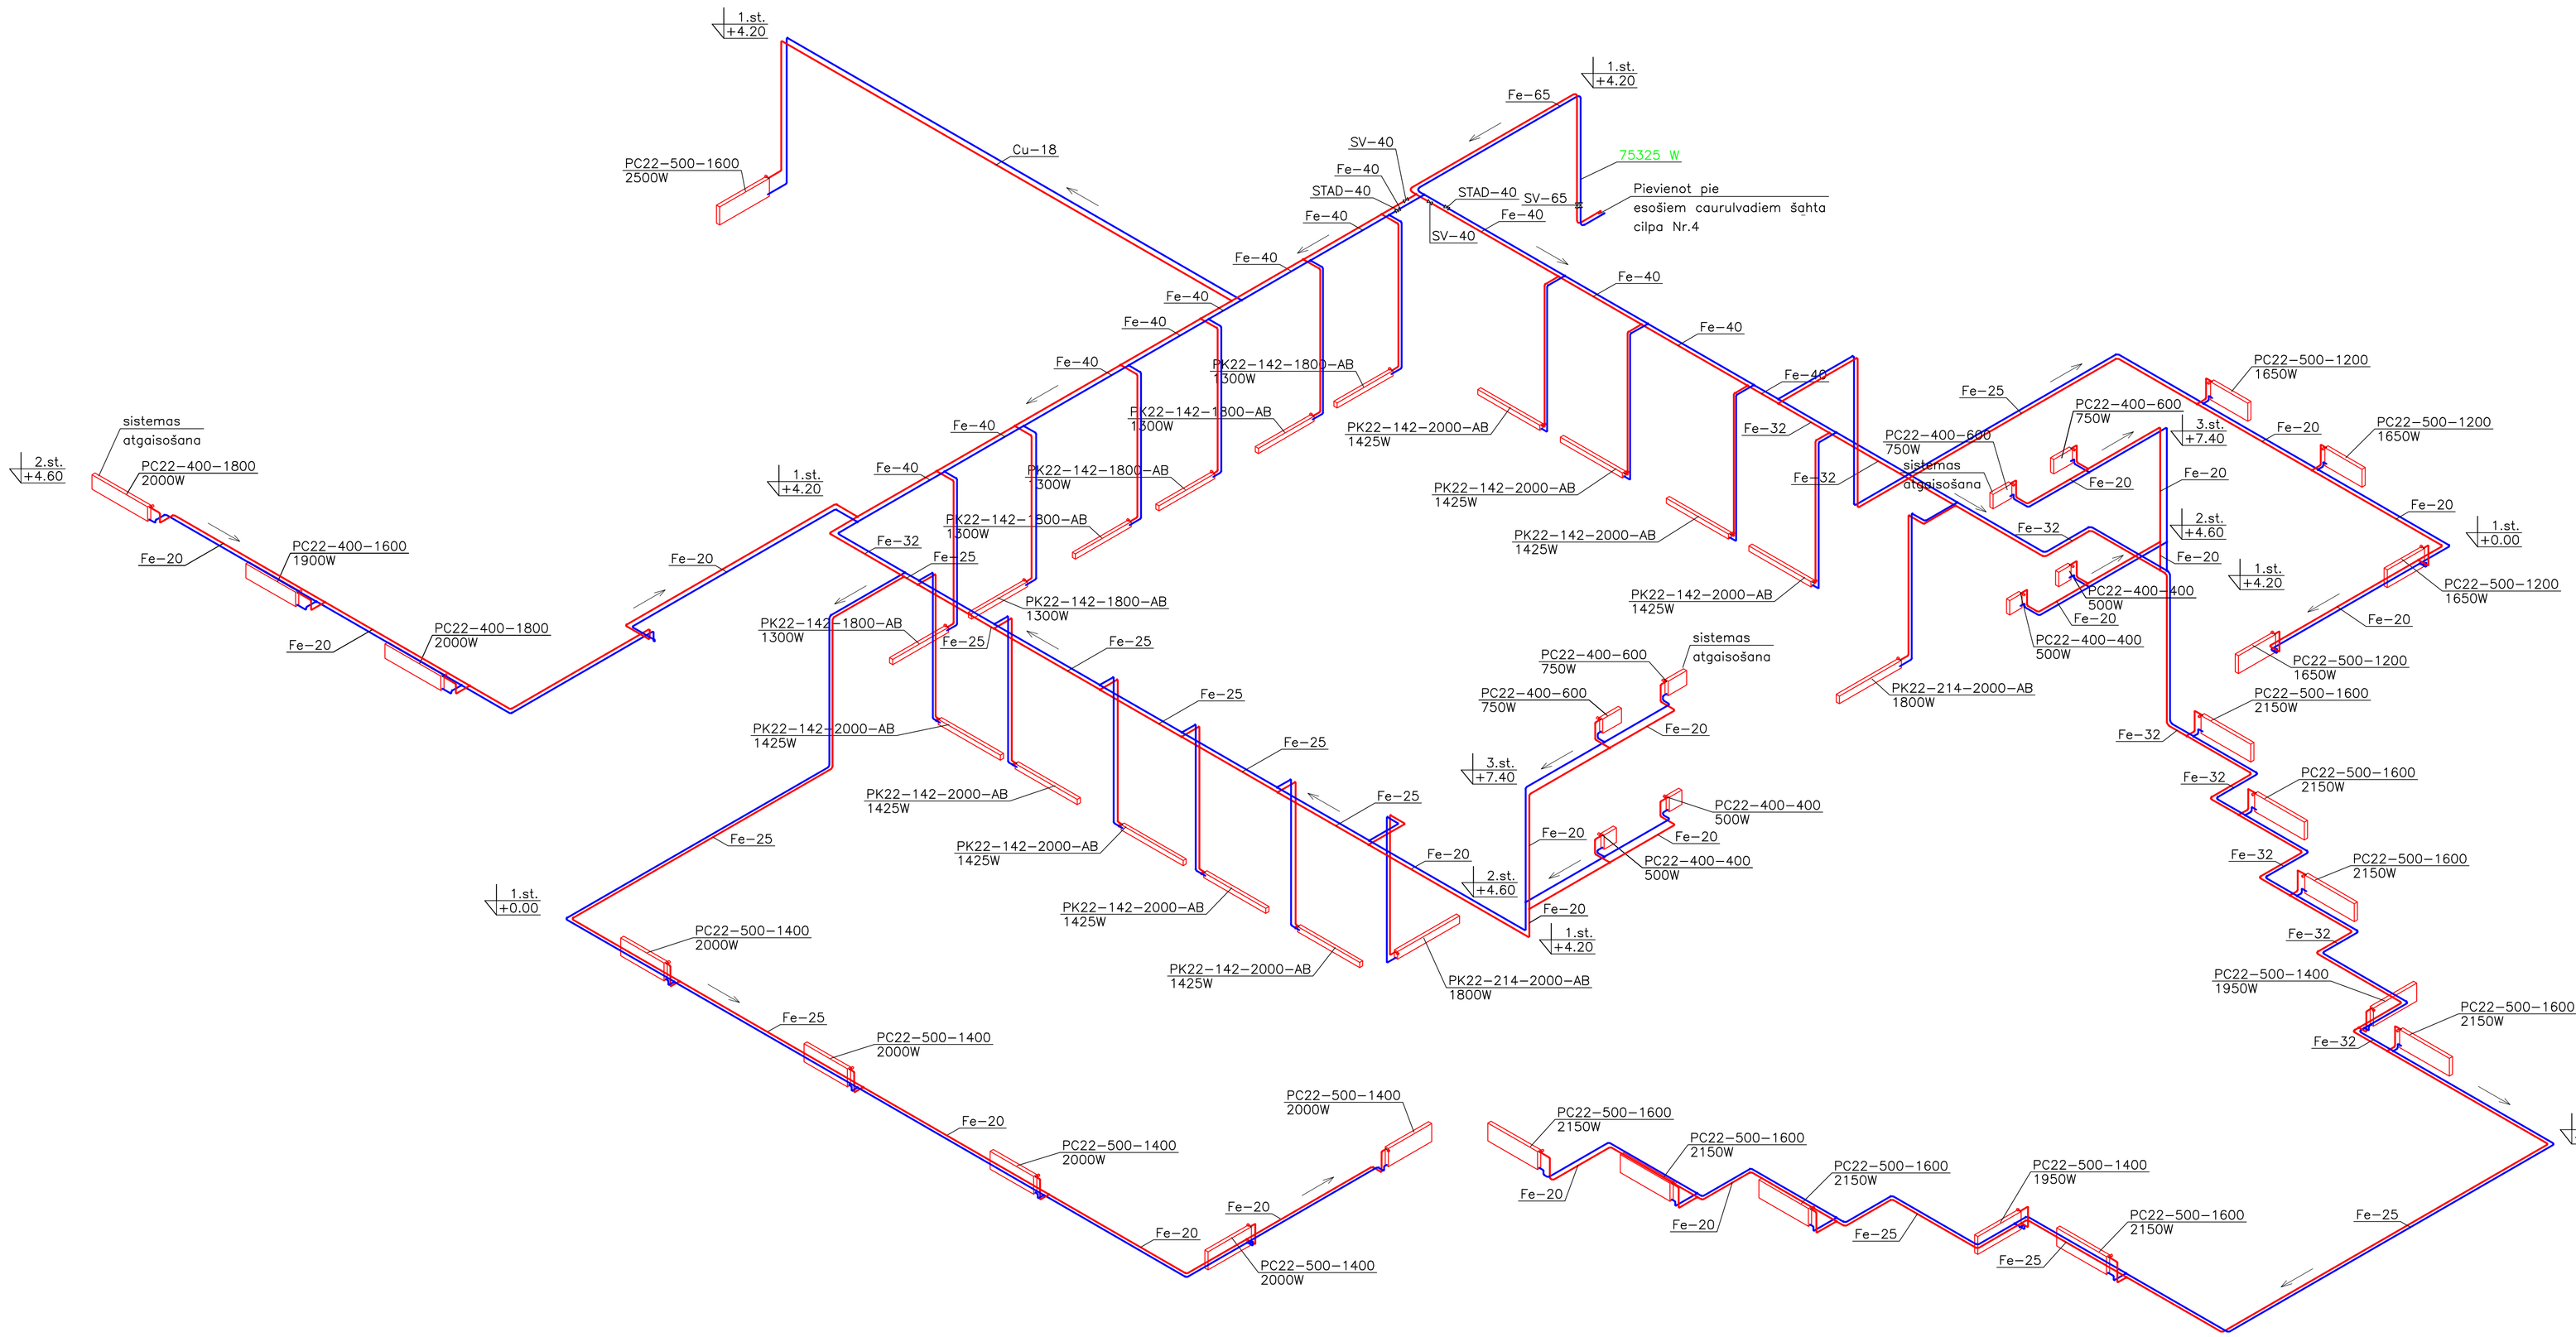

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:

- Projektējamais turpgaitas caurulvads
- Projektējamais atpakaļgaitas caurulvads
- Projektējamais balansēšanas vārsts
- Projektējamais noslēgvārsts

PIEZĪMES:

1. Caurulvadu augstuma atzīmes skaitīt no caurulvada centra līnijas.
2. Radiatora pievadcaurulvadu diametrus piegemt Dn 15.
3. Sistēmas augstākājos punktos paredzēt automātisko atgaisotāju, zemakājos punktos sistēmas tukšošanu.
4. Balansēšanas vārstus jāuzstāda pēc vietas uz atpakaļgaitas caurulvada, ievērtējot apkalpošanas iespējamību.
5. Montējot caurulvadus ievērot minimālo kritumu 0,003 uz izlukšošanas pusi.
6. Sadales caurulvadi tiek noizolēti ar siltumizolāciju HT/Armaflex b=13mm.

Būvprojektu Laivu iela 1-25, Rīga LV-1004 Reģ.Nr. LV 40003673904 Tālr.: +371 7201880; 7201882 Fakss: +371 7201881 info@bpv.lv				PASŪTĪTĀJS: Latvijas Lauksaimniecības universitāte Reģ.Nr.90000041898 Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001	ARHĪVA NR.:		DATUMS:
					PASŪTĪJUMS: 78J-10/L-2		AVK-A
Amats	Uzvārds	Parakste	Datums	OBJEKTS: LLU Lauku inženieru fakultātes ēka Akadēmijas ielā 19, Jelgavā	STADIJA	LAPA	LAPAS
					TP	6	
BDV.	V.Nikolajevs			LAPAS NOSAUKUMS: 1. stāva apkures sistēmas aksonometriskā shēma.	MĒROGS: 1:100		
Inž.	J.Mežsarga				DATUMS: 11.2010.		