


GĀZU VADU SHĒMA b/m

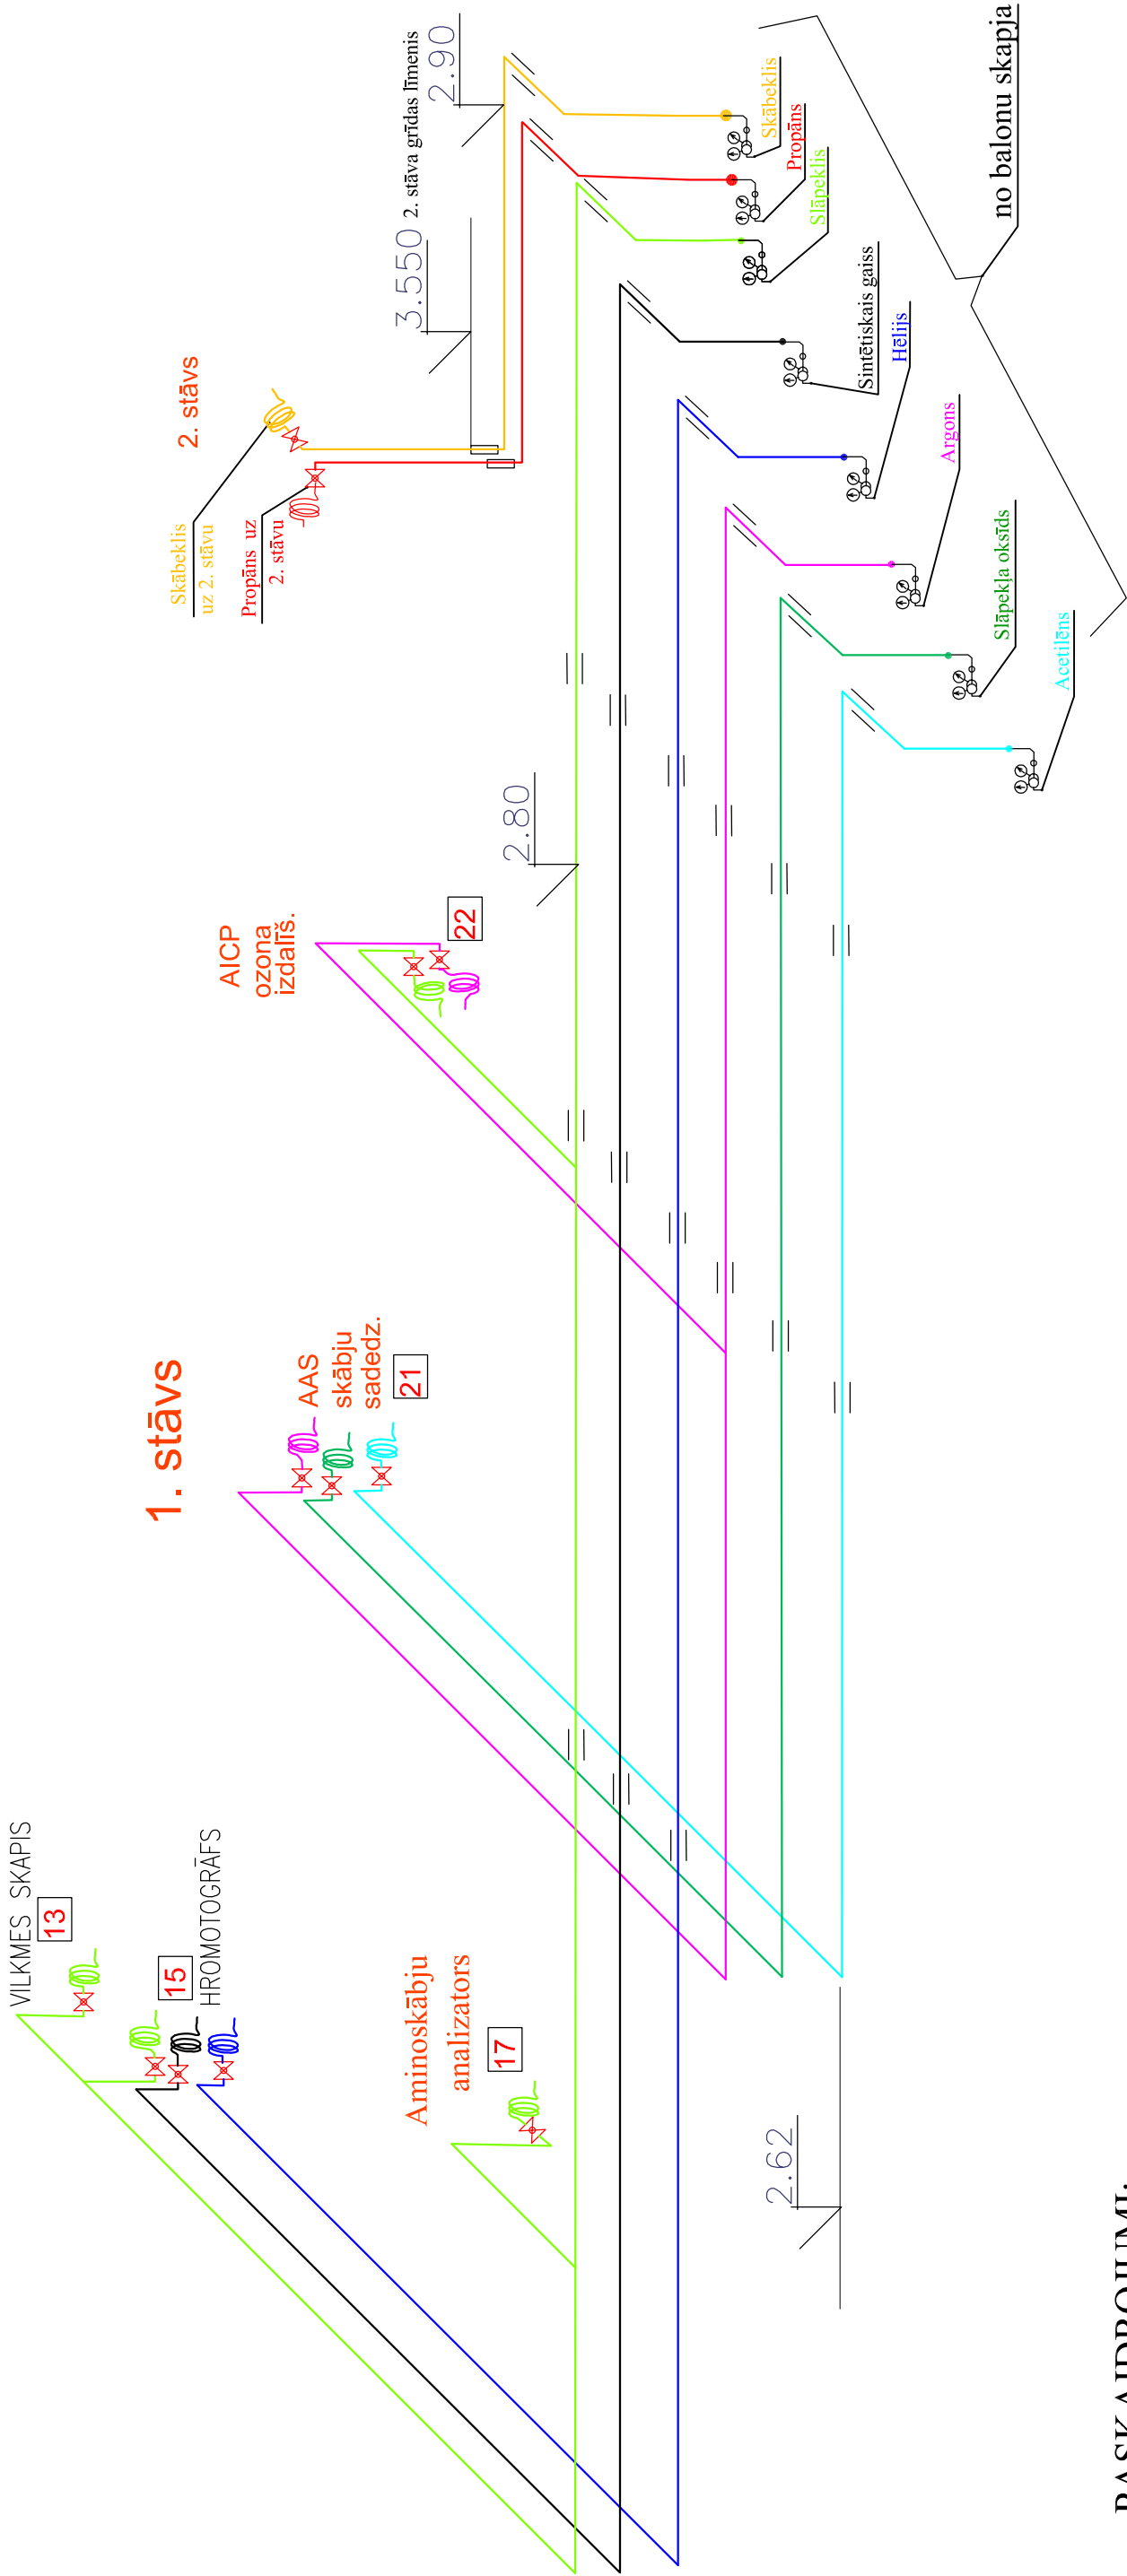

PASKAIDROJUMI:

- 1. Gāzu vadi montējami no nerūsējoša tērauda vai kapara Dn 6 mm.
- 2. Gāzu vadi montējami gar iekšsienām, stiprinājumus izvietojot ik pa ~ 1,0 - 1,5 m attālumā.

LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTES AAZL			13 - 001	
PĒTNIECĪBAS CENTRS STRAZDU IELĀ 1, JELGAVĀ			GA	
IZSTR.	V. JEFIMOVŠ	PĒTNIECĪBAS CENTRS		
		Stadija	Lapa	Lapas
		TP	4	5
		JELGAVA		
		komunālprojekts		
		būvkomersanta reģ.apl.Nr.2158-R		